

# ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REFORÇO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO LINHARES E ÁREAS ANEXAS NO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - MG



## PRODUTO 5 – VOLUME II

### Memorial de Cálculo – Adutoras e redes de distribuição

Revisão 02

**Abril – 2020**

**CONTRATANTE**



**Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA**

CNPJ: 21.572.243/0001-74

Av. Barão do Rio Branco, 1.843, 10º andar - Centro

CEP 36.013-020 – Juiz de Fora (MG)

Website: [www.cesama.com.br](http://www.cesama.com.br)

**CONTRATADA**



**SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA**

CNPJ: 75.091.074/0001-80

Av. Sete de Setembro, 3554, Centro

CEP 80.250-210 - Curitiba (PR)

Tel.: (41) 3233-9519

### EQUIPE TÉCNICA

**Jefferson Renato Teixeira Ribeiro**

Engenheiro Civil  
Coordenador

**Eduardo Souza de Melo**

Engenheiro Civil  
Eng. Projetista

**Grasiela Moreira Ribeiro Barciki**

Engenheiro Eletricista  
Eng. Projetista

**Layse Rota Souza**

Engenheira Sanitarista e Ambiental  
Eng. Projetista

**André Schramm Peixoto Andrade**

Engenheira Sanitarista e Ambiental  
Orçamentista

**Caciano Querino**

Auxiliar de engenharia

**Daniel Sulis Da Costa**

Topógrafo

**Marcos Moisés Weigert**

Engenheiro Civil  
Eng. Projetista

**Marcio Ravadelli**

Engenheiro Sanitarista e Ambiental  
Orçamentista

**Taiana Gava**

Engenheira Sanitarista e Ambiental  
Eng. Projetista

**Grazieli Terezina Colla**

Engenheira Sanitarista e Ambiental  
Orçamentista

**Bruno P. K. do Amaral**

Auxiliar de engenharia

**Cristina M. Falvo**

Auxiliar de engenharia

## SUMÁRIO

<b>SUMÁRIO .....</b>	<b>4</b>
<b>LISTA DE FIGURAS .....</b>	<b>5</b>
<b>LISTA DE TABELAS .....</b>	<b>6</b>
<b>APRESENTAÇÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>1. CÁLCULO DE VAZÕES .....</b>	<b>8</b>
1.1. VAZÕES .....	8
1.2. PERDA DE CARGA UNITÁRIA .....	9
1.3. COEFICIENTE DE RUGOSIDADE .....	9
1.4. DIÂMETROS .....	10
1.5. RESULTADOS .....	10
1.5.1. <i>População beneficiada</i> .....	10
1.5.1.1. Adutora e Rede de Distribuição de Água nas Zonas "L" – Bairro Linhares .....	10
1.5.2. <i>Estudo Demandas</i> .....	10
1.5.2.1. Adutora de Água Zona "L" – Bairro Linhares – Trecho 02 .....	10
1.5.2.2. Adutora de Água Zona "L" – Bairro Linhares – Trecho 03 .....	11
1.5.2.3. Rede de Distribuição de Água Zona "L" – Bairro Linhares .....	11
<b>2. DETERMINAÇÃO DAS PRESSÕES .....</b>	<b>13</b>
2.1. RESULTADOS .....	15
<b>3. DIMENSIONAMENTO DAS VENTOSAS .....</b>	<b>16</b>
3.1. RESULTADOS .....	16
<b>4. DIMENSIONAMENTO DAS DESCARGAS .....</b>	<b>17</b>
4.1. RESULTADOS .....	18
<b>5. DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM E CAIXAS .....</b>	<b>19</b>
5.1. NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS .....	19
5.2. BIBLIOGRAFIA TÉCNICA DE REFERÊNCIA.....	19
5.3. ESPECIFICAÇÕES E MATERIAIS CONSIDERADOS .....	19
5.4. SONDAGENS GEOTÉCNICAS ANALISADAS .....	20
5.5. CARREGAMENTOS CONSIDERADOS .....	20
5.6. SOFTWARES UTILIZADOS PARA ANÁLISE ESTRUTURAL .....	21
5.7. CRITÉRIOS CONSIDERADOS PARA O DETALHAMENTO DE ARMADURAS PARA RESERVATÓRIOS .....	22
5.7.1. <i>Critérios preconizados pela NBR 6118/2014</i> .....	22
5.7.2. <i>Comportamento estrutural em nós de pórticos</i> .....	23
5.7.3. <i>Recomendações práticas para detalhamento dos nós</i> .....	25
5.8. COMBINAÇÕES DE CARREGAMENTOS .....	27
5.9. CÁLCULO DA FORÇA RESULTANTE NAS TUBULAÇÕES .....	31
5.10. CRITÉRIOS PARA VERIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM .....	32
5.11. VERIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO PARA OS BLOCOS DE ANCORAGEM.....	35

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Vazões resultantes para as tubulações em PVC DEFOFO e PVC PBA. ....	12
Figura 2: Modelagem Hidráulica – Zonas “L” – Bairro Linhares – Diâmetro.....	13
Figura 3: Modelagem Hidráulica – Zonas “L” – Bairro Linhares – Pressões resultantes. ....	14
Figura 4: Gráfico para dimensionamento de ventosa tríplice função. ....	16
Figura 5: Trecho da NBR 6118 / 2014.....	22
Figura 6: Trecho da NBR 6118 / 2014.....	23
Figura 7: Distribuição de tensões e trajetórias das tensões principais em nós de pórticos ortogonais (no caso de momento fletor positivo).....	24
Figura 8: Configuração deformada típica em paredes de reservatórios submetidos a pressão hidrostática (Vista em planta) .....	25
Figura 9: Eficiência de alguns modelos de nós de pórticos .....	26
Figura 10: Critérios de dimensionamento e detalhamento para nós de pórticos.....	27
Figura 11: Tabela 11.1 da NBR – 6118 / 2014 .....	28
Figura 12: Tabela 5 da NBR – 8681 / 2003 .....	28
Figura 13: Tabela 11.3 da NBR – 6118 / 2014 .....	29
Figura 14: Tabela 11.4 da NBR – 6118 / 2014 .....	30
Figura 15: Força resultante R nas curvas e acessórios das tubulações. ....	31
Figura 16: Ancoragem enterrada para deflexão no plano horizontal – Terreno sem coesão. ....	32
Figura 17: Valores de Ka e Kp em função do ângulo de atrito interno do solo – Terreno sem coesão. ....	33
Figura 18: Ancoragem enterrada para deflexão no plano horizontal – Terreno com coesão.....	34

### **LISTA DE TABELAS**

Tabela 1: Diâmetro interno das tubulações (mm). .....	10
Tabela 2: Diâmetro das descargas de rede de distribuição.....	17
Tabela 3: Tabela de dimensionamento das descargas das adutoras. ....	18



## **APRESENTAÇÃO**

O presente documento consiste no **PRODUTO 05**, intitulado “**Projeto Executivo – Volume II – Memorial de Cálculo**”, referente ao Contrato nº 069/2018 celebrado entre a Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA e a SERENCO Serviços de Engenharia Consultiva Ltda, cujo objeto é a “**Elaboração de Projeto para Reforço no Sistema de Abastecimento de Água do Bairro Linhares e Áreas Anexas no Município de Juiz de Fora / MG**”.

Este memorial tem como objetivo demonstrar as equações e os cálculos realizados para o desenvolvimento do projeto das redes, sub-adutoras e adutoras de abastecimento de água na Zona "L".

Este memorial deve ser entendido como material complementar aos desenhos de execução e demais documentos contratuais.

Na elaboração do Projeto Executivo foram consideradas as diretrizes constantes no Termo de Referência anexo ao Edital de Tomada de Preço nº 003/2018.

## 1. CÁLCULO DE VAZÕES

Segundo a NBR 12.218/2017: “as velocidades máximas de dimensionamento devem corresponder a uma perda de carga de até 10 m/km. Devem ser evitadas velocidades mínimas inferiores a 0,40 m/s. Exceção pode ser aceita, desde que tecnicamente justificada”.

Em casos onde não há informação da vazão requerida do sistema, o dimensionamento foi realizado com base na perda de carga ideal recomendável e máxima recomendável da tubulação, uma vez que já eram conhecidos os diâmetros das tubulações.

Para os cálculos das vazões utilizou a Fórmula de Hazen-Williams rearranjada:

$$Q = \left[ \frac{j \cdot C^{1,852} \cdot D^{4,87}}{10,643} \right]^{1/1,852}$$

Onde:

- Q = vazão (m³/s);
- D = diâmetro interno do tubo (m);
- j = perda de carga unitária (m/m);
- C = coeficiente de rugosidade.

Em casos onde há informação da vazão requerida do sistema, o dimensionamento foi realizado com base na vazão calculada para as adutoras e redes de distribuição de água, uma vez que já eram conhecidos os diâmetros das tubulações, conforme o que preconiza na Tomada de Preço 03/18.

Para os cálculos da perda de carga utilizou a Fórmula de Hazen-Williams:

$$J = 10,643 \cdot \frac{Q^{1,852}}{C^{1,852} \cdot D^{4,87}}$$

Onde:

- Q = vazão (m³/s);
- D = diâmetro interno do tubo (m);
- j = perda de carga unitária (m/m);
- C = coeficiente de rugosidade.

### 1.1. VAZÕES

Para o cálculo da água requerida em uma determinada região, faz-se necessária a estimativa futura da população, além do conhecimento dos seus padrões e tipos de consumo, devendo ser considerada às perdas de água no sistema de distribuição.



O índice de perdas de água adotado para este projeto é de 30%.

Foi considerado abastecimento por bombeamento, disponibilizando a vazão necessária em 18 horas diárias.

O dimensionamento considera que a tubulação seja capaz de transportar a vazão máxima horária (pico de consumo da população). Para considerar tal situação são aplicados os coeficientes de variação de vazão máxima diária (k1) e máxima horária (k2), adotando valores recomendados pelas principais bibliografias do assunto:

- K1 = 1,20 (coeficiente de máxima vazão diária): Relação entre a maior vazão diária verificada no ano e a vazão média diária anual;
- K2 = 1,50 (coeficiente de máxima vazão horária): Relação entre a maior vazão observada num dia e a vazão média horária do mesmo dia.

O consumo per capita adotado é de 143 L/hab.dia, valor obtido através dos valores de vazão e população atendida fornecidos na TP03/18.

Com isso, é possível obter a demanda máxima horária atual da região de estudo, dada pela seguinte equação:

$$Q_{mh} = \frac{P \times q \times k_1 \times k_2}{3600 \times h}$$

Onde:

$Q_{mh}$  = vazão máxima horária (L/s);

P = população a ser abastecida pelo projeto (hab);

q = consumo per capita (L/hab/dia);

h = número de horas de funcionamento das unidades de abastecimento.

## 1.2. PERDA DE CARGA UNITÁRIA

A Tomada de Preço 03/18 já determina os diâmetros das tubulações, no entanto foi verificado a viabilidade dos mesmos com a vazão calculada para cada trecho, considerando:

- Para a perda de carga ideal recomendável foi adotado 4m/km.
- Para a perda de carga máxima recomendável foi adotado 10 m/km.

## 1.3. COEFICIENTE DE RUGOSIDADE

- O valor de C adotado para Ferro Dúctil (FD) é de 120 e para PVC é de 140.

#### 1.4. DIÂMETROS

Os diâmetros variam conforme o material da tubulação. A Tabela 1 mostra os diâmetros adotados conforme o material.

**Tabela 1: Diâmetro interno das tubulações (mm).**

DN	Ferro Dúctil	PVC DEFOFO	PVC PBA
75	-	-	75,6
100	-	108,4	-
150	-	156,4	-
200	205,2	204,2	-
300	308,6	-	-
400	406,4	-	-

#### 1.5. RESULTADOS

##### 1.5.1. População beneficiada

###### 1.5.1.1. Adutora e Rede de Distribuição de Água nas Zonas "L" – Bairro Linhares

A população beneficiada deste projeto será de 22.500 habitantes. A população estimada, baseia-se na área da bacia hidrográfica dos bairros dentro do município. No caso, há 1.700 hectares totais, sendo 935 hectares ocupados no fim do plano com média de 24 hab./ha (Tomada de Preço 03/18).

##### 1.5.2. Estudo Demandas

Conforme dados da Tomada de Preço 03/18, a vazão total considerada para a rede de distribuição Zona "L" – Bairro Linhares será de:

$$Q_{\text{máxima diária}} = \frac{22.500 \times 143 \times 1,2}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 85,12 \text{ L/s}$$

$$Q_{\text{máxima horária}} = \frac{22.500 \times 143 \times 1,2 \times 1,5}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 127,68 \text{ L/s}$$

###### 1.5.2.1. Adutora de Água Zona "L" – Bairro Linhares – Trecho 02

A vazão considerada para a área de abrangência do reservatório de 1.000 m<sup>3</sup> será de:

$$Q_{\text{máxima diária}} = \frac{14.970 \times 143 \times 1,2}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 56,63 \text{ L/s}$$

$$Q_{\text{máxima horária}} = \frac{14.970 \times 143 \times 1,2 \times 1,5}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 84,95 \text{ L/s}$$

A vazão considerada para o abastecimento do reservatório de 1.000 m<sup>3</sup> é a vazão máxima horária de 84,95 L/s, pelo fato do reservatório ser de jusante ou de sobras (após a rede).

Além disso, será necessária somar a vazão para o abastecimento do reservatório de 400 m<sup>3</sup>, sendo a vazão máxima diária de 28,49 L/s, totalizando 103,44 L/s.

#### 1.5.2.2. Adutora de Água Zona "L" – Bairro Linhares – Trecho 03

A vazão considerada para a área de abrangência do reservatório de 400 m<sup>3</sup> será de:

$$Q_{\text{máxima diária}} = \frac{7.530 \times 143 \times 1,2}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 28,49 \text{ L/s}$$

$$Q_{\text{máxima horária}} = \frac{7.530 \times 143 \times 1,2 \times 1,5}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 42,73 \text{ L/s}$$

A vazão considerada para o abastecimento do reservatório de 400 m<sup>3</sup> a montante (antes da rede de distribuição) é a vazão máxima diária de 28,49 L/s.

#### 1.5.2.3. Rede de Distribuição de Água Zona "L" – Bairro Linhares

A vazão considerada para a área de abrangência do reservatório de 400 m<sup>3</sup> será de:

$$Q_{\text{máxima diária}} = \frac{7.530 \times 143 \times 1,2}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 28,49 \text{ L/s}$$

$$Q_{\text{máxima horária}} = \frac{7.530 \times 143 \times 1,2 \times 1,5}{(1 - 0,3) \times 3600 \times 18} = 42,73 \text{ L/s}$$

A vazão considerada para o abastecimento das redes de distribuição é a vazão máxima horária de 42,73 L/s.

Para a distribuição das demandas ao longo da rede verificou-se as vazões através das perdas de cargas unitária. A distribuição foi feita de maneira a respeitar os limites entre o ideal e o máximo, de maneira que as pressões nas pontas das redes ficassem em torno de 10m.c.a.

VAZÃO, PERDA DE CARGA E VELOCIDADE - DIÂMETRO 200 MM - PVC DEFoFo									
<div> <div>Valores a serem preenchidos</div> <div>Resultados</div> <div>Diâmetros</div> </div>									
Vazão: 30.37 L/s		Coeficiente C 140		Vazão: 49.82 L/s		Coeficiente C 140			
DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)	DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)
222	8.9	204.2	0.93	0.00400	222	8.9	204.2	1.52	0.01000
VAZÃO, PERDA DE CARGA E VELOCIDADE - DIÂMETRO 150 MM - PVC DEFoFo									
Vazão: 15.06 L/s		Coeficiente C 140		Vazão: 24.71 L/s		Coeficiente C 140			
DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)	DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)
170	6.8	156.4	0.78	0.00400	170	6.8	156.4	1.29	0.01000
VAZÃO, PERDA DE CARGA E VELOCIDADE - DIÂMETRO 100 MM - PVC DEFoFo									
Vazão: 5.75 L/s		Coeficiente C 140		Vazão: 9.42 L/s		Coeficiente C 140			
DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)	DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)
118	4.8	108.4	0.62	0.00400	118	4.8	108.4	1.02	0.01000
VAZÃO, PERDA DE CARGA E VELOCIDADE - DIÂMETRO 75 MM - PVC PBA - CL15									
Vazão: 2.23 L/s		Coeficiente C 140		Vazão: 3.65 L/s		Coeficiente C 140			
DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)	DE (mm)	Espessura (mm)	DI (mm)	Velocidade (m/s)	Perda de Carga (m/m)
85	4.7	75.6	0.50	0.00400	85	4.7	75.6	0.81	0.01000

Figura 1: Vazões resultantes para as tubulações em PVC DEFOFO e PVC PBA.


## 2. DETERMINAÇÃO DAS PRESSÕES

O dimensionamento foi realizado levando em consideração as mesmas premissas adotadas para o cálculo de vazões.

Utilizou-se o software WaterGEMS para o dimensionamento, o qual utiliza um conjunto de algoritmos e equações pré-definidas para reproduzir o comportamento dos sistemas de abastecimento.

Os dados de entrada foram: diâmetros internos das tubulações, vazões de consumo (determinadas no item 1), traçado das redes, cotas topográficas e pressão no ponto da interligação, informada pela CESAMA.

A Figura 2 apresenta os diâmetros das adutoras e redes de distribuição de água.

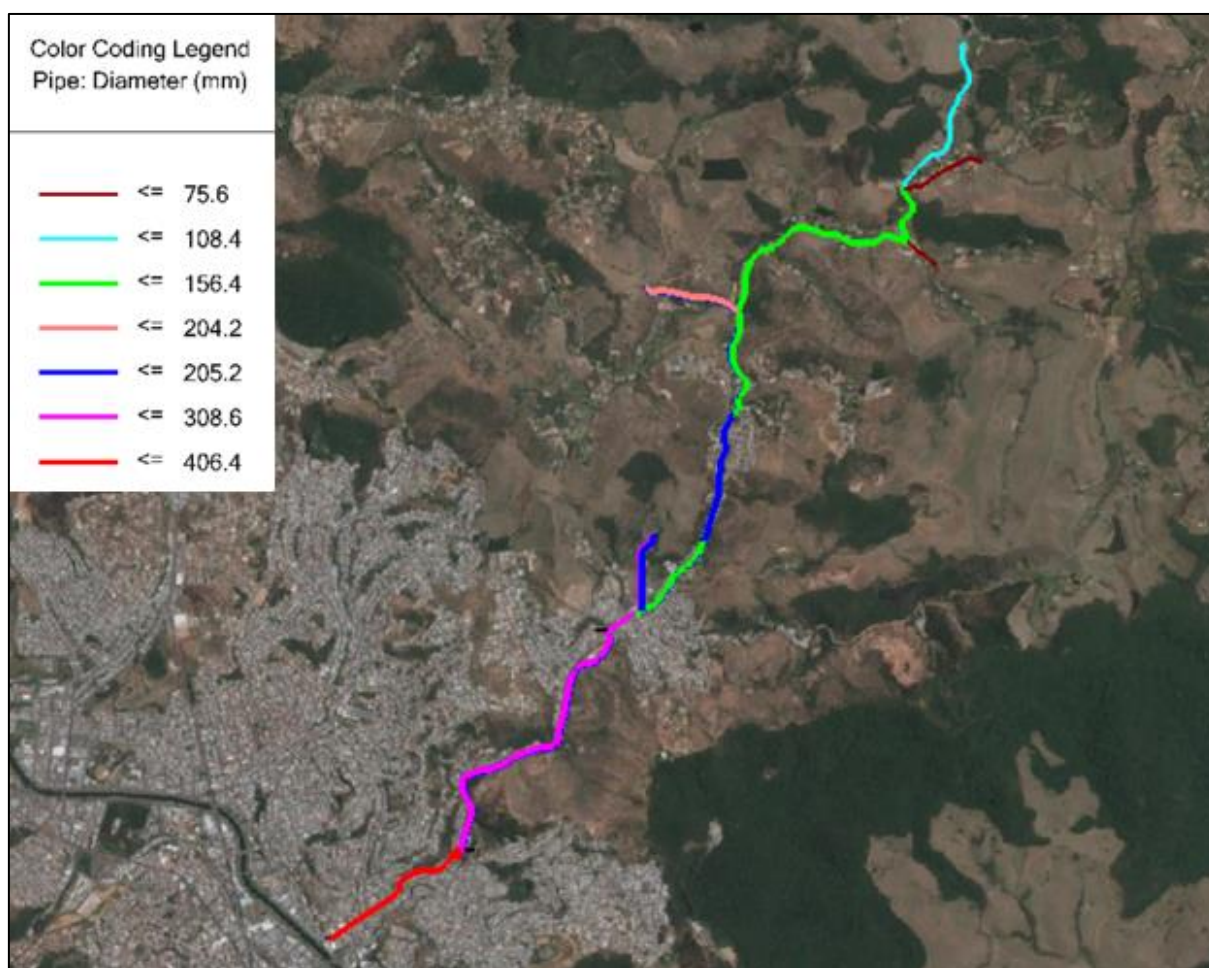


**Figura 2: Modelagem Hidráulica – Zonas “L” – Bairro Linhares – Diâmetro.**

Fonte: WaterGEMS, 2019.



A Figura 3 apresenta as pressões resultantes das adutoras e redes de distribuição. Para a simulação foram usadas as vazões máximas diárias ou horárias para as adutoras, conforme descrito anteriormente. E para as redes de distribuição de água, as vazões máximas horária. Nas redes as vazões foram distribuídas ao longo dos trechos, de modo que as pressões das pontas ficassem acima de 10 m.c.a.

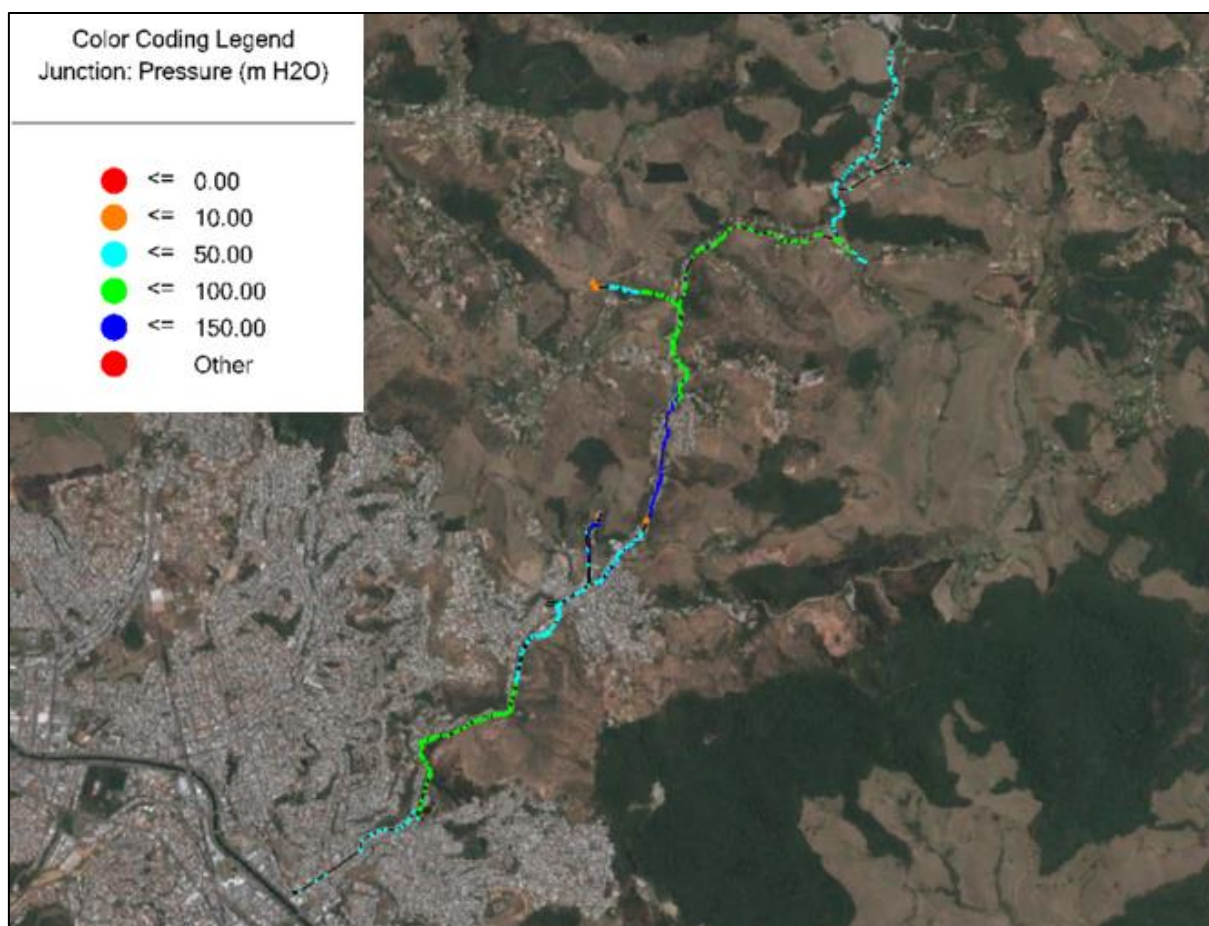

**Figura 3: Modelagem Hidráulica – Zonas “L” – Bairro Linhares – Pressões resultantes.**

Fonte: WaterGEMS, 2019.



## 2.1. RESULTADOS

- Adutora na Água na Zonas "L" – Bairro Linhares:
  - Trecho 01: 1.061,00 metros de adutora de água;

DN	Pressão Mínima (m.c.a)	Pressão Máxima (m.c.a)
400	23,76	46,50

- Trecho 02: 2.895,00 metros de adutora de água;

DN	Pressão Mínima (m.c.a)	Pressão Máxima (m.c.a)
300	11,00	92,96

- Trecho 03: 3.429,00 metros de adutora de água;

DN	Pressão Mínima (m.c.a)	Pressão Máxima (m.c.a)
200	4,60	150,89

- Rede de Distribuição de Água na Zona "L" – Bairro Linhares:

DN	Pressão Mínima (m.c.a)	Pressão Máxima (m.c.a)
200	4,29	74,86
150 – Trecho 01	72,20	88,39
150 – Trecho 02	29,37	72,53
100	18,02	31,80
75 – Trecho 01	38,17	53,41
75 – Trecho 02	23,62	31,80

### 3. DIMENSIONAMENTO DAS VENTOSAS

O dimensionamento da ventosa é feito em função da vazão de ar a ser expulsa ou admitida em determinado tempo e sob determinada pressão ou sub-pressão em relação à pressão atmosférica local. Admitido escoamento incompressível, a vazão de ar é limitada a um diferencial de pressão de  $(0,53 \times P_{atm})$  pois acima deste valor corre o bloqueio da vazão.

Para o dimensionamento das ventosas adotou-se um diferencial de pressão entre o interior da ventosa e a atmosfera de 0,035Mpa. Através do gráfico da Figura 4 e das vazões das linhas, dimensionou-se os diâmetros das ventosas.

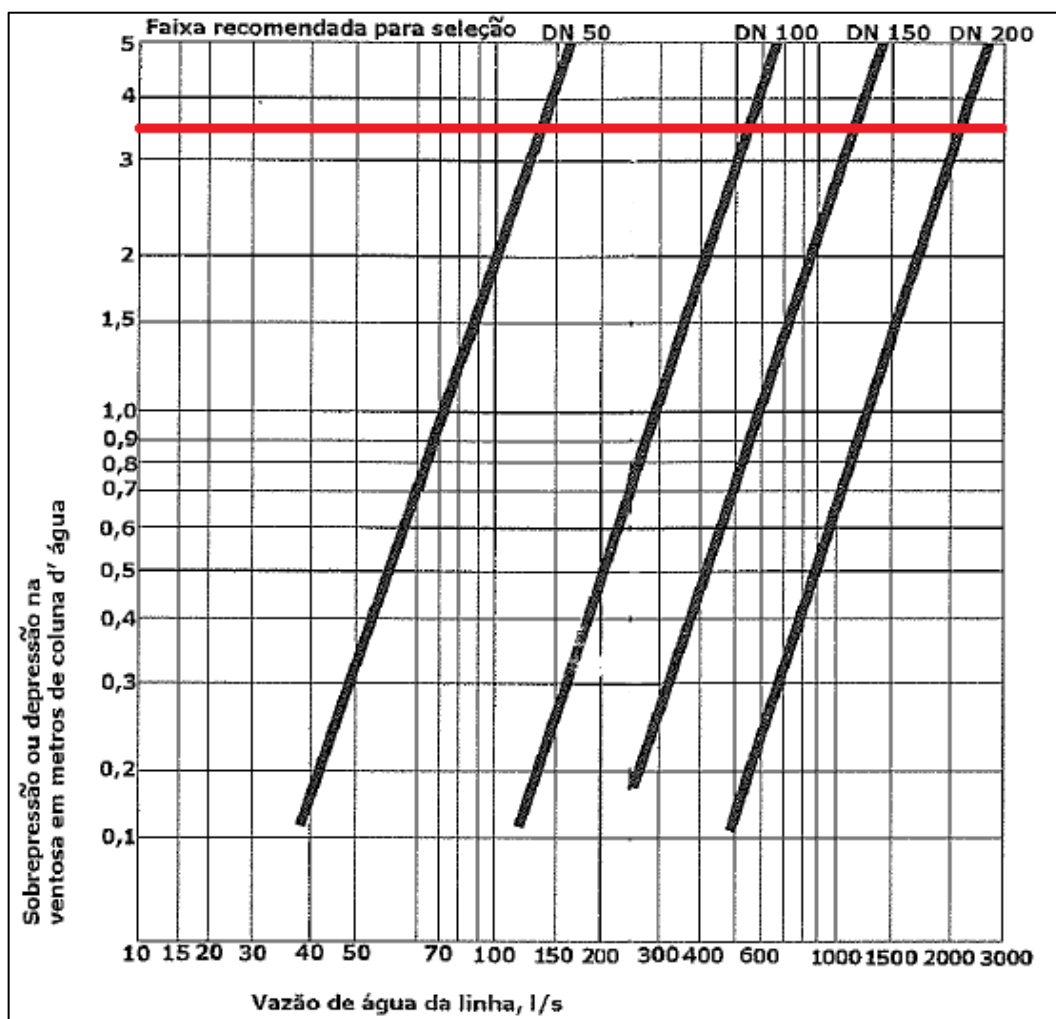


Figura 4: Gráfico para dimensionamento de ventosa tríplice função.

Fonte: TSUTIYA, 2006.

#### 3.1. RESULTADOS

Para as vazões calculadas anteriormente as ventosas resultaram em DN50mm para as redes e adutoras menores que DN300mm e DN100mm para a adutora DN400mm.

#### 4. DIMENSIONAMENTO DAS DESCARGAS

As descargas são dimensionadas como bocais, em função do tempo admitido para o esvaziamento completo da linha ou trecho de linha considerado.

Projetou-se os diâmetros das descargas a fim de que o sistema operasse de maneira otimizada e respeitasse a conformidade com o tempo máximo de esvaziamento de até 2 horas. O tempo de esvaziamento foi calculado considerando a seguinte equação (TSUTIYA, 2006):

$$t = \frac{60}{65^2} * \left(\frac{D}{d}\right)^2 * \frac{L}{\sqrt{h}}$$

Onde:

t: tempo gasto para esvaziar o trecho por gravidade (min);

D: diâmetro da adutora (m);

d: diâmetro da descarga (m);

L: distância entre dois pontos altos (montante e a jusante) (m);

h: carga disponível (média entre os trechos a montante e a jusante) (m);

Para as redes de distribuição foram adotados os seguintes diâmetros das descargas em função do diâmetro da rede:

**Tabela 2: Diâmetro das descargas de rede de distribuição.**

Diâmetro da rede de distribuição	Diâmetro da descarga
DN75mm	DN75mm
DN100mm	DN100mm
DN150mm	DN100mm

#### 4.1. RESULTADOS

A Tabela 3 contém as informações do dimensionamento das descargas das adutoras.

**Tabela 3: Tabela de dimensionamento das descargas das adutoras.**

Local	Descarga	Estaca de instalação	Estacas dos pontos altos	Distância entre pontos altos (L)	Média de desnível (h)	Diâmetro da adutora (D)	Diâmetro da descarga (d)	Tempo de esvaziamento (t)
				(m)	(m)	(mm)	(mm)	(min)
Trecho 01	1	12+0,00m	0+0,00m - 53+1,00m	1.061,00	7,55	400	150	39
Trecho 02	1	2+1,68m	0+0,00m - 15+5,04m	305,04	6,85	300	150	7
	2	21+14,74m	15+5,04m - 41+0,00m	514,96	10,94	300	150	9
	3	45+4,70m	41+0,00m - 57+0,00m	320,00	4,94	300	150	8
	4	59+2,04m	57+0,00m - 96+5,90m	785,90	8,20	300	150	16
	5	102+7,57m	96+5,90m - 144+14,45m	968,55	16,46	300	150	14
Trecho 03	1	28+5,55m	0+0,00m - 30+18,77m	626,19	13,67	200	100	10
	2	30+21,91m	30+18,77m - 41+0,00m	200	3,61	200	100	6
	3	47+15,75m	41+0,00m - 47+22,28m	149,00	1,19	200	100	8
	4	48+1,80m	47+22,28m - 58+15,83m	217,46	9,78	200	100	4
	5	58+19,37m	58+15,83m - 87+13,33m	573,33	9,98	200	100	10
	6	90+0,00m	87+13,33m - 112+18,38m	505,05	5,05	200	100	13
	7	114+9,80m	112+18,38m - 134+0,00m	421,62	6,36	200	100	9
	8	141+0,00m	134+0,00m - 171+9,83m	749,83	17,87	200	100	10

## **5. DIMENSIONAMENTO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM E CAIXAS**

### **5.1. NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS**

- NBR 6122 / 2010 – Projeto e execução de fundações;
- NBR 6118 / 2014 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento;
- NBR 8681 / 2003 – Ações e segurança das estruturas – Procedimento;
- NBR 6484 / 2001 – Solo - Sondagens de simples reconhecimentos com SPT - Método de Ensaio;
- NBR 6502 / 1995 – Rochas e solos – Terminologia;
- NBR 13441 / 1995 – Rochas e Solos – Simbologia;
- NBR 13211 / 1994 – Dimensionamento de ancoragens para tubulação – Procedimento.

### **5.2. BIBLIOGRAFIA TÉCNICA DE REFERÊNCIA**

- Livro: Fundações, Teoria e Prática, São Paulo, Editora PINI, 2ª Edição, 1998, vários autores e vários editores técnicos;
- Livro: Fundações, Critérios de Projeto, Investigação do Subsolo, Fundações superficiais, Fundações Profundas, São Paulo, Editora Oficina de Textos, 2010, Autores Dirceu Velloso e Francisco Lopes;
- Livro: Construções de Concreto, Volumes 1 a 6, Rio de Janeiro, Editora Interciência Ltda, 1ª Edição, 1978, por Fritz Leonhard e Eduard Monning;
- Dimensionamento otimizado de blocos de ancoragem para tubulações sob pressão – Artigo, 59ª edição do congresso brasileiro do concreto, outubro/novembro de 2017, autores: Jordilly Silva, Graciano Mendonça, Mayara Modesto e Tiago Agra.
- Dissertação de Mestrado: Critérios para projetos de reservatórios paralelepípedicos elevados de concreto armado, Enga Zelma Vasconcelos, São Carlos, 1998;
- Dissertação de Mestrado: A consideração de deformações impostas no projecto de tanques, Engo Óscar Ferreira Vieira, Universidade Técnica de Lisboa, 2011;

### **5.3. ESPECIFICAÇÕES E MATERIAIS CONSIDERADOS**

#### **Blocos de ancoragem**

- Classe de agressividade ambiental: CAA II;
- Concreto estrutural,  $f_{ck} = 25$  MPa;
- Consumo de cimento  $\geq 280$  kg/m<sup>3</sup> de concreto;
- Fator água/cimento  $\leq 0,60$ ;
- Módulo de elasticidade do concreto  $E_{ci} = 21$  GPa;
- Cobrimento nominal das armaduras = 3,0cm;

### Caixas

- Classe de agressividade ambiental: CAA II;
- Concreto estrutural,  $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$ ;
- Consumo de cimento  $\geq 320 \text{ kg/m}^3$  de concreto;
- Fator água/cimento  $\leq 0,55$ ;
- Módulo de elasticidade do concreto  $E_{ci} = 24 \text{ GPa}$ ;
- Cobrimento nominal das armaduras = 3,0cm;
- $\gamma_c = 1,4$  para o concreto,  $\gamma_s = 1,15$  para os aços CA-50 e CA-60;
- Peso específico do concreto armado = 25 kN/m<sup>3</sup>;
- Peso específico do concreto simples para enchimento = 24 kN/m<sup>3</sup>;
- Armadura passiva, aço CA-50,  $f_y = 500 \text{ MPa}$ , para  $\varnothing \geq 6,3 \text{ mm}$ ;
- Armadura passiva, aço CA-60,  $f_y = 600 \text{ MPa}$ , para  $\varnothing < 6,3 \text{ mm}$  ou telas soldadas;
- Módulo de elasticidade do aço  $E_s = 200 \text{ GPa}$ ;
- Peso específico do solo = 19 kN/m<sup>3</sup>;
- Coeficiente de empuxo ativo  $k_a = 0,33$ ;
- Ângulo de atrito interno do solo  $\Phi = 45^\circ$ ;
- Peso específico da água = 10 kN/m<sup>3</sup>;
- $K_v = 1,0 \text{ kgf / cm}^3$  para o coeficiente de reação vertical do sub-leito;

### 5.4. SONDAGENS GEOTÉCNICAS ANALISADAS

Foram analisados os boletins de sondagem a trado, contidos nos relatórios TP03, elaborados pela empresa Qualitech Engenharia, cujo responsável técnico é o Sr. Marcelus Fossati Calcaterra, CREA 222191/MG. As sondagens a trado foram executadas no período entre Agosto e Setembro de 2019.

### 5.5. CARREGAMENTOS CONSIDERADOS

Os carregamentos foram divididos nos seguintes grupos:

- Peso Próprio estrutural (gerado automaticamente pelos programas);
- Sobrecargas Permanentes devidas aos enchimentos nos reservatórios;
- Sobrecarga Permanente devida ao solo, incluindo empuxo lateral, quando aplicável;
- Sobrecarga devida a água no interior dos reservatórios em plena capacidade de operação;
- Sobrecargas permanentes referentes aos equipamentos e acidentais de utilização nas edificações e lajes especiais, tais como tampa de reservatórios ou bases de suporte.
- $PP = 25 \text{ kN/m}^3 \times A_c$  (Peso próprio dos elementos estruturais de concreto armado);



- $Sc \text{ Permanente } 1 = 24 \text{ kN/m}^3 \times h = 24 \times h \text{ kN/m}^2$  (enchimentos de concreto no interior dos reservatórios, onde  $h$  é a altura preenchida, em metros);
- $Sc \text{ Permanente } 2 = 18 \text{ kN/m}^3 \times k_a \times H$  (empuxo de terra atuando nas paredes, quando aplicável);
- $Sc = 10 \text{ kN/m}^3 \times H$  (Carga hidráulica na laje de fundo dos reservatórios em plena operação, além do respectivo empuxo hidrostático aplicado nas paredes);
- $Sc_p = 1 \text{ kN/m}^2$  (Sobrecarga permanente devida ao revestimento sobre as lajes);
- $Sc \text{ acidental } 1 = 3,0 \text{ kN/m}^2$  (Sobrecarga acidental de utilização sobre as lajes de tampa);

Demais carregamentos permanentes referentes a equipamentos, bombas hidráulicas e tubulações foram considerados de acordo com as informações técnicas disponíveis nas plantas, ou estimados com valores a favor da segurança para as estruturas.

## 5.6. SOFTWARES UTILIZADOS PARA ANÁLISE ESTRUTURAL

Para análise estrutural e dimensionamento das caixas foi utilizado o módulo de reservatórios do programa CAD TQS V.18, que consiste em um software direcionado para elaboração de projetos de estruturas de concreto armado e protendido. O programa possui recursos que integram as seguintes etapas do projeto:

- Lançamento de dados: 100% mediante interface gráfica, utilizando biblioteca de seções ou seções desenhadas pelo usuário;
- Análise estrutural: esforços, estabilidade global e deformações (flechas);
- Dimensionamento e detalhamento armaduras: fundações, pilares, lajes e vigas;

Portanto, após modelagem e processamento das estruturas, conforme ilustrado no item referente aos modelos matemáticos, foi realizada uma verificação criteriosa das armaduras e do detalhamento do projeto executivo. Em todos os casos analisados verificou-se esforços seccionais compatíveis com a forma e armaduras projetadas, atendendo a todos os critérios normativos e verificações de Estado Limite Último e de Serviço.

As unidades analisadas com base nas ferramentas automáticas e/ou calculadoras do CAD TQS V.18 foram as seguintes:

- Caixas para hidrante;
- Caixas de Válvula;
- Caixas de Interligação;
- Caixas de Registro;
- Caixas de Descarga.

Destacam-se as seguintes verificações realizadas com auxílio da ferramenta computacional:

Cálculo das cargas atuantes nas fundações;

Verificação do atendimento aos critérios da NBR 6118/2014, incluindo dimensões das formas, esbeltez das peças, armaduras mínimas e máximas, etc.

Dimensionamento das armaduras de flexão das lajes;

Para análise geotécnica de fundações foram utilizados os Softwares desenvolvidos pela empresa Site Engenharia.

## **5.7. CRITÉRIOS CONSIDERADOS PARA O DETALHAMENTO DE ARMADURAS PARA RESERVATÓRIOS**

### **5.7.1. Critérios preconizados pela NBR 6118/2014**

A seguir, apresentam-se transcritos alguns critérios preconizados pela NBR 6118 vigente que podem ser aplicados ao tipo de estrutura em questão.

#### **21 Regiões especiais**

##### **21.1 Definição**

Para os efeitos desta Norma, são definidas como regiões especiais as regiões dos elementos estruturais em que, na análise de seu comportamento estrutural, não seja aplicável a hipótese das seções planas,

ou seja, quando se apresentar na estrutura uma distribuição não linear de deformações específicas. Estas regiões ficam caracterizadas quando se apresentar na estrutura descontinuidades bruscas de geometria ou dos carregamentos aplicados. Regiões de introdução de cargas concentradas, de furos e aberturas em lajes, vigas-parede, regiões de variação na altura de vigas e de nós de pórticos são exemplos de regiões especiais.


Crítérios para o projeto de regiões especiais localizadas na estrutura são tratados nesta Seção.

Os elementos estruturais que, por sua forma ou proporções, caracterizam uma descontinuidade generalizada em todo o elemento, são chamados de elementos especiais. Os elementos especiais e os elementos em que as descontinuidades geométricas ou de cargas afetem o comportamento do elemento estrutural como um todo devem ser projetados considerando os critérios definidos na Seção 22.

##### **21.4 Nós de pórticos e ligações entre paredes**

Em decorrência da mudança de direção dos elementos da estrutura, a resistência do conjunto depende da resistência à tração do concreto e da disposição da armadura, que devem ser consideradas no dimensionamento.

**Figura 5: Trecho da NBR 6118 / 2014.**

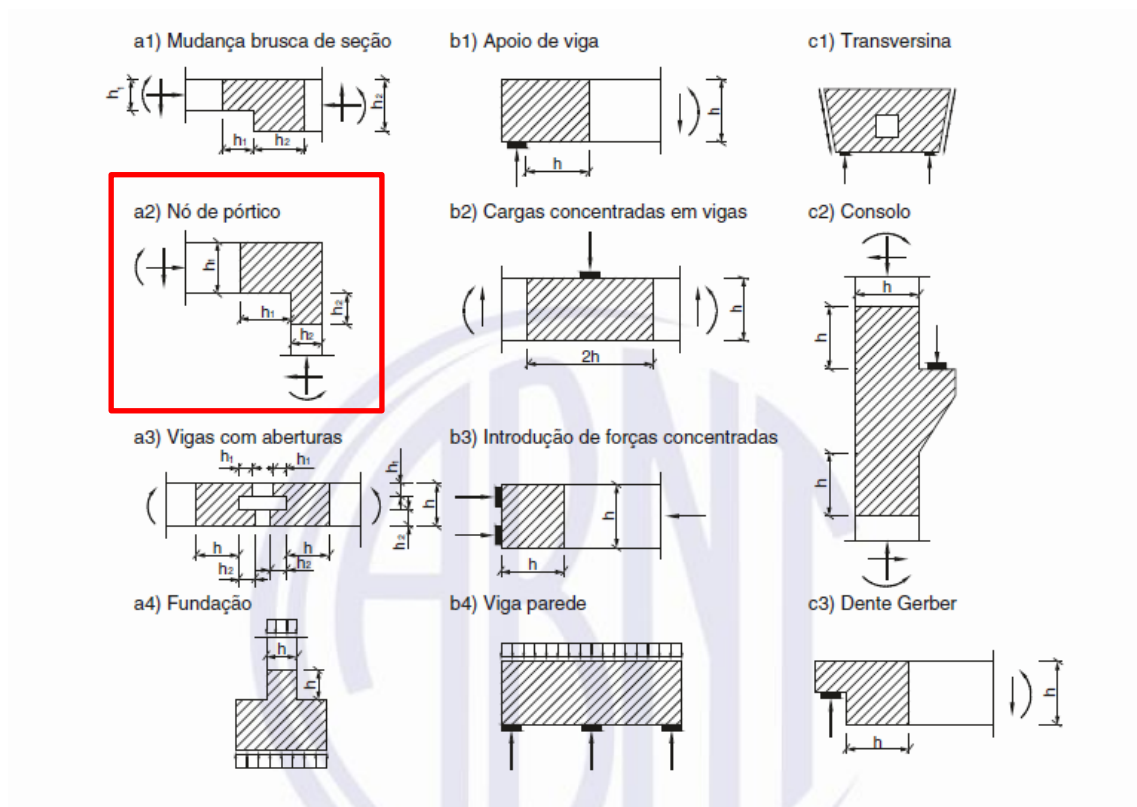


**Figura 22.1 – Situações típicas de regiões D**

Tendo em vista a responsabilidade dos elementos especiais na estrutura, deve-se majorar as solicitações de cálculo por um coeficiente adicional  $\gamma_n$ , conforme ABNT NBR 8681, nas regiões D.

**Figura 6: Trecho da NBR 6118 / 2014.**

### 5.7.2. Comportamento estrutural em nós de pórticos

A seguir, apresentam-se, de forma resumida, as peculiaridades do comportamento de ligações aporticadas (parede x parede ou laje x parede) submetidas à ação de momento positivo (tração na face interna do reservatório).

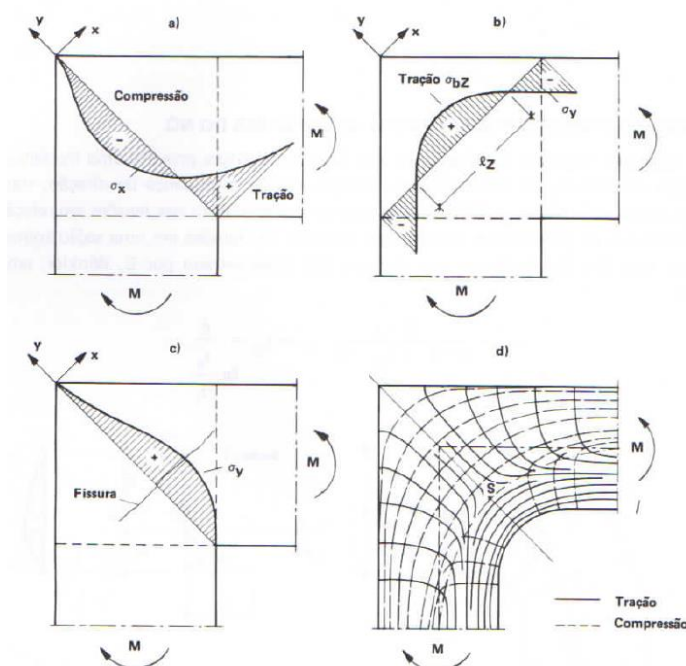

**Figura 7: Distribuição de tensões e trajetórias das tensões principais em nós de pórticos ortogonais (no caso de momento fletor positivo)**

Fonte: Leonhardt (1978)

O arranjo da armadura na região das junções entre laje x parede ou parede x parede requer um estudo especial para assegurar a integridade do concreto, uma vez que a mudança de direção dos esforços internos longitudinais provoca tensões  $\sigma_y$  ao longo da linha y, conforme ilustrado no item c da figura anterior. Nota-se, na mesma figura, que as tensões de tração, na direção da diagonal, assumem valores elevados, a ponto de gerar a fissura indicada e conduzir ao fendilhamento da zona comprimida de flexão.


Portanto, é importante que sejam considerados os seguintes critérios básicos para o projeto das junções entre os elementos dos reservatórios:

As arestas em contato direto com a água devem ser consideradas como engastadas, com rigidez suficiente para que formem ângulos retos entre si na deformação, a fim de garantir um bom controle de abertura de fissuras e, consequentemente, a estanqueidade e durabilidade do reservatório;

Tendo sido consideradas como engastadas as ligações entre as paredes, torna-se fundamental que as armaduras recebam detalhamento compatível, para que os elementos tenham efetivamente o mesmo comportamento considerado no modelo estrutural. Caso contrário, as ligações poderão apresentar comportamento de engaste flexível ou rótula plástica, resultando em grandes rotações relativas entre as paredes, na sua junção, acompanhadas de um quadro

considerável de abertura de fissuras, caracterizando a plastificação da seção e permitindo o ataque de agentes agressivos ao aço;


Por fim, é possível concluir que os pontos críticos para abertura de fissuras em reservatórios de esgotos encontram-se nas ligações entre seus elementos (arestas). Isso ocorre, principalmente, em consequência da tendência de rotação relativa entre os elementos e devido a mudança de direção dos esforços internos, que produzem tensões que aumentam a abertura de fissuras e prejudicam a estanqueidade e durabilidade do reservatório.

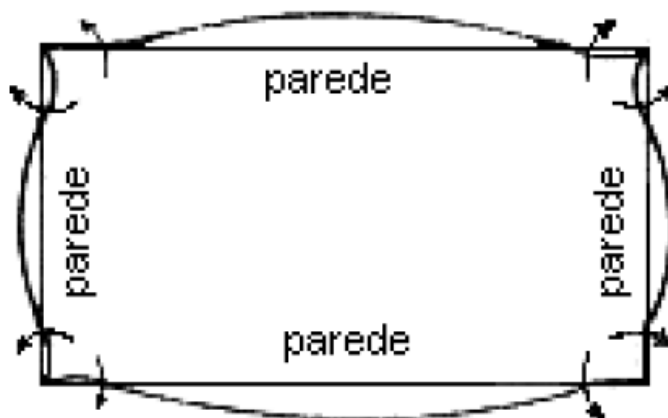

**Figura 8: Configuração deformada típica em paredes de reservatórios submetidos a pressão hidrostática (Vista em planta)**

### **5.7.3.Recomendações práticas para detalhamento dos nós**

Verifica-se, que a eficiência da ligação entre parede x parede está intrinsecamente relacionada com o arranjo adotado para as armaduras, conforme ilustrado a seguir por LEONHARDT (1978) através de ensaios com diversos tipos de detalhamento e diferentes taxas geométricas de armaduras.

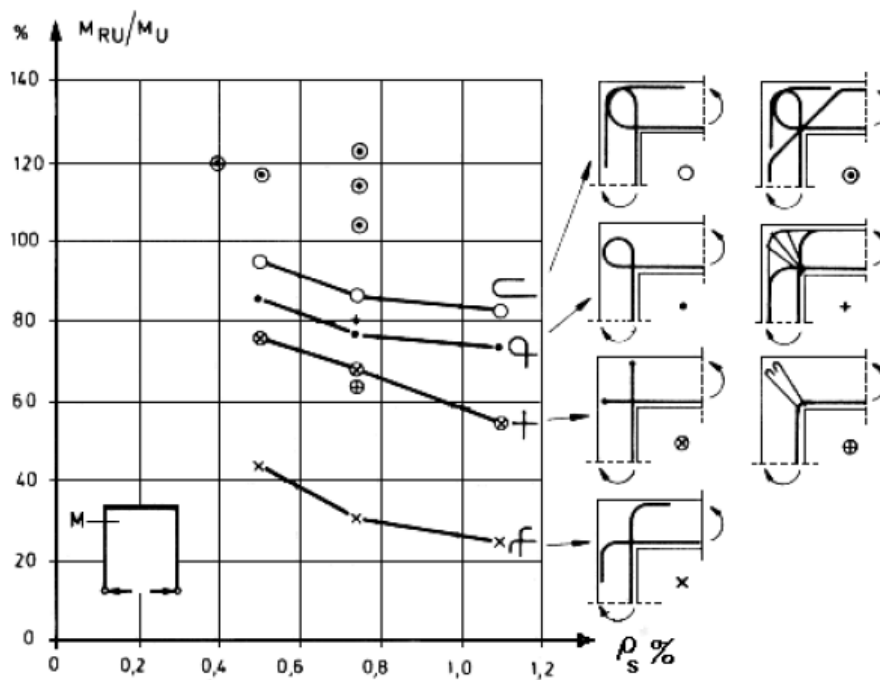


**Figura 9: Eficiência de alguns modelos de nós de pórticos  
(Ligações sob ação de momento positivo)**

Fonte: LEONHARDT (1978)

Nota-se, inclusive, que a eficiência da ligação é inversamente proporcional a taxa geométrica de armadura utilizada, ou seja, deve ser dada preferência para utilização das bitolas mais finas possíveis, para composição do detalhamento das ligações aporticadas.



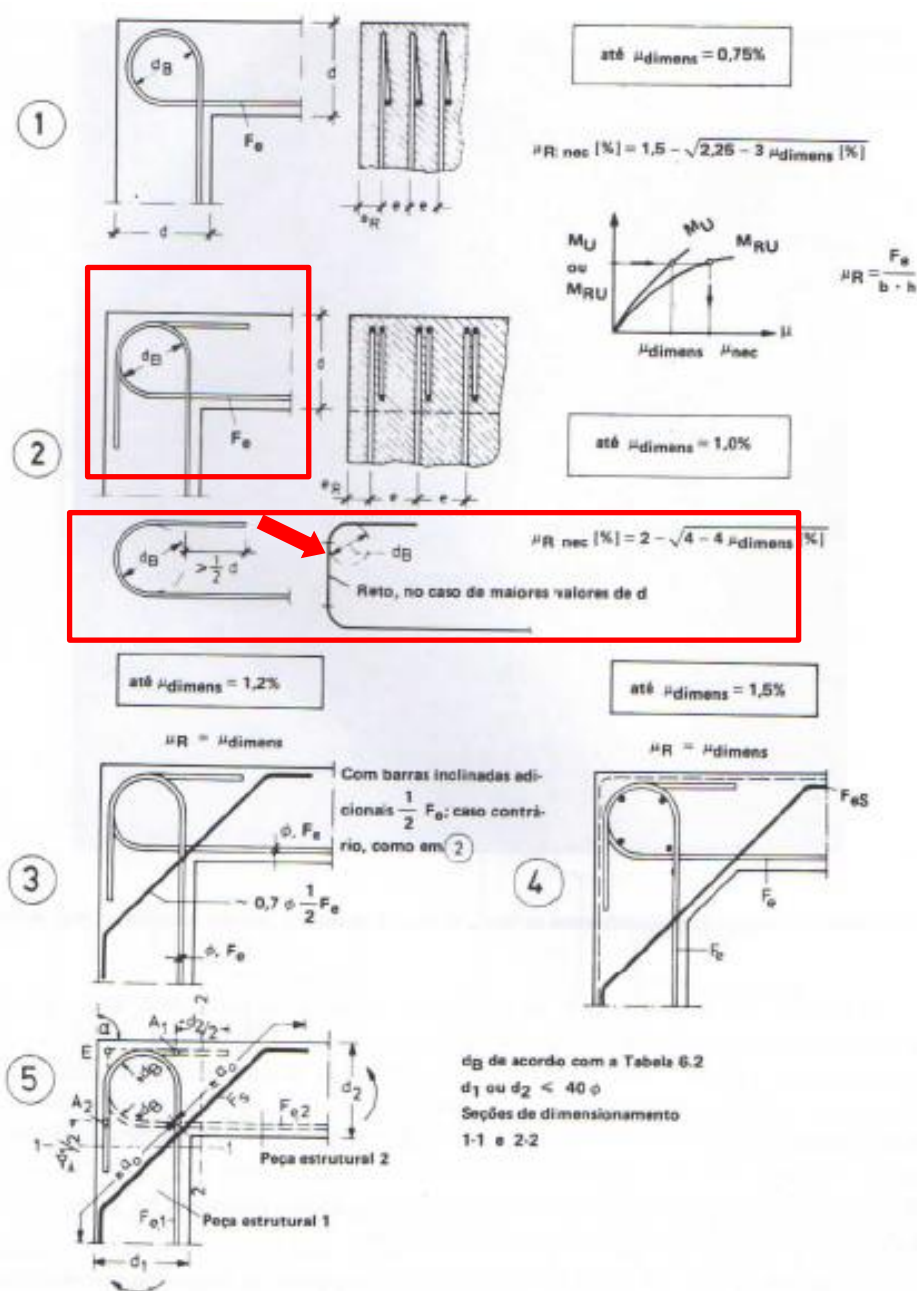

**Figura 10: Critérios de dimensionamento e detalhamento para nós de pórticos  
(Nós sob ação de momento positivo)**

Fonte: LEONHARDT (1978)

## 5.8. COMBINAÇÕES DE CARREGAMENTOS

As combinações de carregamentos foram elaboradas de forma a serem determinados os efeitos mais desfavoráveis para as estruturas, seguindo as recomendações da NBR-6118/2014 e da NBR-8681/2003 para combinações últimas normais (ELU) e para combinações quase

permanentes e frequentes de serviço (ELS). Abaixo, seguem ilustradas as respectivas tabelas das normas com destaque para os coeficientes de ponderação, fatores de combinação e de redução utilizados para obtenção das solicitações de projeto.

**Tabela 11.1 – Coeficiente  $\gamma_f = \gamma_{f1} \cdot \gamma_{f3}$**

Combinações de ações	Ações							
	Permanentes (g)		Variáveis (q)		Protensão (p)		Recalques de apoio e retração	
	D	F	G	T	D	F	D	F
<b>Normais</b>	1,4 <sup>a</sup>	1,0	1,4	1,2	1,2	0,9	1,2	0
<b>Especiais ou de construção</b>	1,3	1,0	1,2	1,0	1,2	0,9	1,2	0
<b>Excepcionais</b>	1,2	1,0	1,0	0	1,2	0,9	0	0

onde  
D é desfavorável, F é favorável, G representa as cargas variáveis em geral e T é a temperatura.

<sup>a</sup> Para as cargas permanentes de pequena variabilidade, como o peso próprio das estruturas, especialmente as pré-moldadas, esse coeficiente pode ser reduzido para 1,3.

**Figura 11: Tabela 11.1 da NBR – 6118 / 2014**

**Tabela 4 - Ações variáveis consideradas separadamente**

Combinação	Tipo de ação	Coeficiente de ponderação
Normal	Ações truncadas <sup>1)</sup>	1,2
	Efeito de temperatura	1,2
	Ação do vento	1,4
	Ações variáveis em geral	1,5
Especial ou de construção	Ações truncadas <sup>1)</sup>	1,1
	Efeito de temperatura	1,0
	Ação do vento	1,2
	Ações variáveis em geral	1,3
Excepcional	Ações variáveis em geral	1,0

<sup>1)</sup> Ações truncadas são consideradas ações variáveis cuja distribuição de máximos é truncada por um dispositivo físico de modo que o valor dessa ação não pode superar o limite correspondente. O coeficiente de ponderação mostrado na tabela 4 se aplica a esse valor limite.

**Figura 12: Tabela 5 da NBR – 8681 / 2003**

Abaixo, apresenta-se em destaque a equação considerada para obtenção das solicitações de projeto para verificação das estruturas no Estado Limite Último (ELU).

Tabela 11.3 – Combinações últimas

Combinações últimas (ELU)	Descrição	Cálculo das solicitações
Normais	Esgotamento da capacidade resistente para elementos estruturais de concreto armado <sup>a</sup>	$F_d = \gamma_g F_{gk} + \gamma_{eg} F_{egk} + \gamma_q (F_{q1k} + \sum \psi_{0j} F_{qjk}) + \gamma_{eq} \psi_{0e} F_{eqk}$
	Esgotamento da capacidade resistente para elementos estruturais de concreto protendido	Deve ser considerada, quando necessário, a força de protensão como carregamento externo com os valores $P_{km\acute{a}x}$ e $P_{kmin}$ para a força desfavorável e favorável, respectivamente, conforme definido na Seção 9
	Perda do equilíbrio como corpo rígido	$S(F_{sd}) \geq S(F_{nd})$ $F_{sd} = \gamma_{gs} G_{sk} + R_d$ $F_{nd} = \gamma_{gn} G_{nk} + \gamma_q Q_{nk} - \gamma_{qs} Q_{s,min}$ , onde: $Q_{nk} = Q_{1k} + \sum \psi_{0j} Q_{jk}$
Especiais ou de construção <sup>b</sup>		$F_d = \gamma_g F_{gk} + \gamma_{eg} F_{egk} + \gamma_q (F_{q1k} + \sum \psi_{0j} F_{qjk}) + \gamma_{eq} \psi_{0e} F_{eqk}$
Excepcionais <sup>b</sup>		$F_d = \gamma_g F_{gk} + \gamma_{eg} F_{egk} + F_{q1exc} + \gamma_q \sum \psi_{0j} F_{qjk} + \gamma_{eq} \psi_{0e} F_{eqk}$
onde $F_d$ é o valor de cálculo das ações para combinação última; $F_{gk}$ representa as ações permanentes diretas; $F_{ek}$ representa as ações indiretas permanentes como a retração $F_{egk}$ e variáveis como a temperatura $F_{eqk}$ ; $F_{qk}$ representa as ações variáveis diretas das quais $F_{q1k}$ é escolhida principal;		

Figura 13: Tabela 11.3 da NBR – 6118 / 2014

Portanto, considerando-se a descrição das variáveis abaixo, as combinações básicas elaboradas para as verificações no estado limite último são as seguintes:

- PP – Peso Próprio das bases de concreto;
- SCP – Sobrecargas permanentes referente ao peso próprio dos reservatórios;
- SC água – Sobrecarga de hidráulica no interior dos reservatórios;
- COMB1\_ELU = 1,40 x ( PP + SCP ) + 1,2 x SC água;
- COMB2\_ELU = 1,0 x ( PP + SCP ) + 1,2 x SC água;

As 2 combinações básicas ilustradas acima representam as considerações principais para ponderação conforme cada os carregamentos atuantes, além da consideração de possíveis efeitos favoráveis de alívio referentes aos carregamentos permanentes.

Da mesma forma, a equação básica ilustrada abaixo representa a combinação frequente, para obtenção das solicitações no estado limite de serviço, verificação das deformações na estrutura e limites de fissuração.

COMB1\_ELS = 1,0 x ( PP + SCP ) + 1,0 x SC água (para CF de serviço).

Tabela 11.4 – Combinações de serviço

Combinações de serviço (ELS)	Descrição	Cálculo das solicitações
Combinações quase permanentes de serviço (CQP)	Nas combinações quase permanentes de serviço, todas as ações variáveis são consideradas com seus valores quase permanentes $\psi_2 F_{qk}$	$F_{d,ser} = \Sigma F_{gi,k} + \Sigma \psi_2 F_{qj,k}$
Combinações frequentes de serviço (CF)	Nas combinações frequentes de serviço, a ação variável principal $F_{q1}$ é tomada com seu valor frequente $\psi_1 F_{q1k}$ e todas as demais ações variáveis são tomadas com seus valores quase permanentes $\psi_2 F_{qk}$	$F_{d,ser} = \Sigma F_{gik} + \psi_1 F_{q1k} + \Sigma \psi_2 F_{qjk}$
Combinações raras de serviço (CR)	Nas combinações raras de serviço, a ação variável principal $F_{q1}$ é tomada com seu valor característico $F_{q1k}$ e todas as demais ações são tomadas com seus valores frequentes $\psi_1 F_{qk}$	$F_{d,ser} = \Sigma F_{gik} + F_{q1k} + \Sigma \psi_1 F_{qjk}$

onde

$F_{d,ser}$  é o valor de cálculo das ações para combinações de serviço;

$F_{q1k}$  é o valor característico das ações variáveis principais diretas;

$\psi_1$  é o fator de redução de combinação frequente para ELS;

$\psi_2$  é o fator de redução de combinação quase permanente para ELS.

Figura 14: Tabela 11.4 da NBR – 6118 / 2014

## 5.9. CÁLCULO DA FORÇA RESULTANTE NAS TUBULAÇÕES


















Valores das forças resultantes para os acessórios das tubulações.			
Curva			$R = 2PA \sin \frac{\theta}{2}$
Curva de 90°			$R = 1,414 PA$
Curva de 45°			$R = 0,765 PA$
Curva com tubos retos			$R = 2 PA \sin \frac{\theta}{2}$
Tê			$R = PA$
Redução	 		$R = (A_1 - A_2) P$ $R_1 = R_2 = R \sin \alpha$
Cap	 		$R = PA$
Válvula			$R = PA$

Figura 15: Força resultante R nas curvas e acessórios das tubulações.

## 5.10. CRITÉRIOS PARA VERIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO DOS BLOCOS DE ANCORAGEM

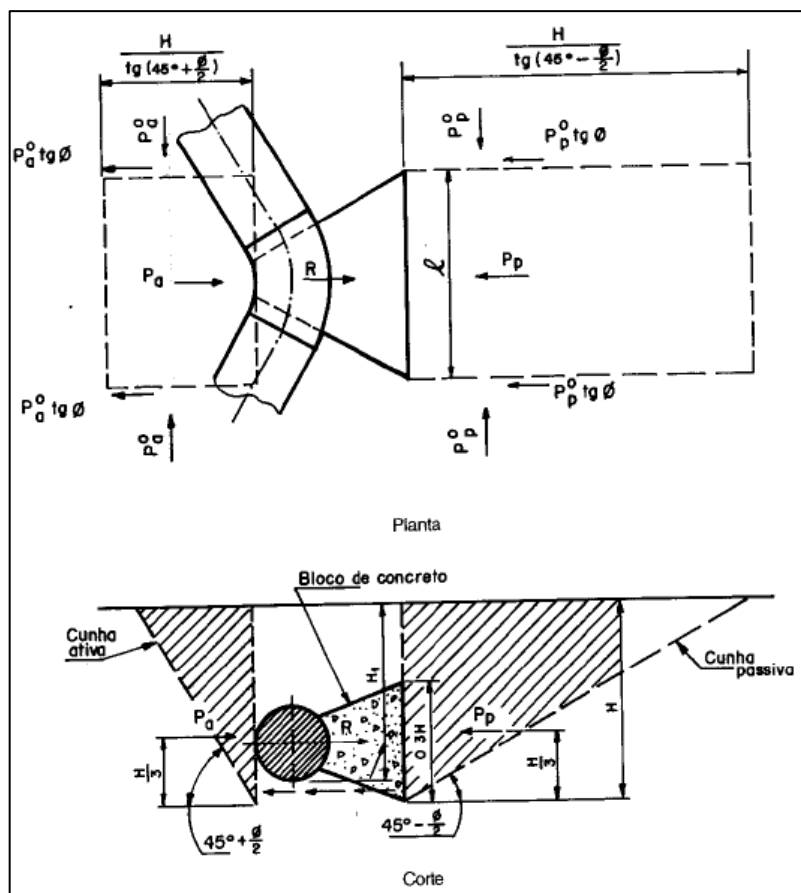


Figura 16: Ancoragem enterrada para deflexão no plano horizontal – Terreno sem coesão.

Onde:

$H$  = profundidade total do bloco, em m

$P_a$  = empuxo ativo do terreno no bloco, em N

$P_a^0$  = resistência total do solo agindo na região do empuxo ativo, em N

$P_p$  = empuxo passivo do terreno no bloco, em N


$P_p^0$  = resistência total do solo agindo na região do empuxo passivo, em N

$\phi$  = ângulo de atrito interno do solo



Tabela 2 - Valores dos coeficientes de empuxo $K_a$ e $K_p$										
Função	Areia siltosa saturada fina			Areia seca		Areia densa + cascalho		Terreno compactado		
	0°	5°	12°	20°	30°	37°	46°	51°	55°	61°
$K_a = \operatorname{tg}^2\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right)$	1,0	0,85	0,66	0,49	0,34	0,25	0,16	0,12	0,10	0,07
$K_p = \operatorname{tg}^2\left(45^\circ + \frac{\phi}{2}\right)$	1,0	1,19	1,52	2,05	3,00	4,05	6,15	7,95	10,01	14,90
$K_0^{(A)}$	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,40	0,4	0,40
$\operatorname{tg}\left(45^\circ - \frac{\phi}{2}\right)$	1,0	0,92	0,81	0,70	0,58	0,50	0,40	0,35	0,32	0,26
$\operatorname{tg}\left(45^\circ + \frac{\phi}{2}\right)$	1,0	1,09	1,23	1,43	1,73	2,01	2,48	2,82	3,17	3,80
$\operatorname{tg} \phi$	0	0,09	0,21	0,36	0,58	0,75	1,04	1,23	1,43	1,80
$\gamma_t \left(\frac{\text{N}}{\text{m}^3}\right)$	13700	13700	13700	14700	14700	15700	17600	17600	18600	19600

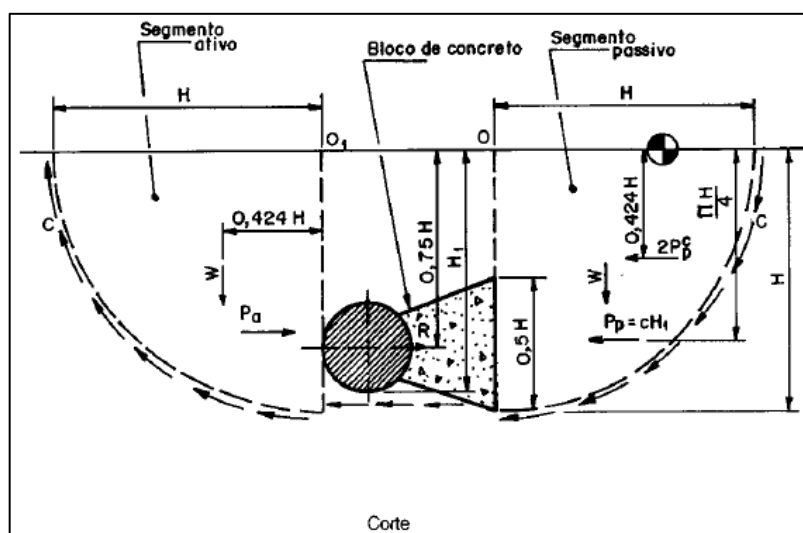Figura 17: Valores de  $K_a$  e  $K_p$  em função do ângulo de atrito interno do solo – Terreno sem coesão.



Parâmetros	Silte		Argila Arenosa		Argila recente mole		Argila compacta		Unidades
$\phi$	30	35	26	30	16	28	12	18	Graus
c	1000	3000	2000	5000	500	5000	5000	2000	Pa
$\gamma_t$	14700	14700	17600	17600	18600	18600	19600	20600	N/m <sup>3</sup>
$Z_o$ (A)	2,31	7,68	4,27	9,61	0,70	11,09	6,17	26,20	m

**Figura 18: Ancoragem enterrada para deflexão no plano horizontal – Terreno com coesão.**

### 5.11. VERIFICAÇÃO DO EQUILÍBRIO PARA OS BLOCOS DE ANCORAGEM

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 11)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		11					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		400	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		0,191692	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>2,41</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,5	(comprimento do bloco)				
L (m) =		0,5	(largura do bloco)				
h (m) =		0,7	(altura do bloco)				
H (m) =		1,55	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,20	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		6,65	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		2,75	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,08	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,42					
Volume do bloco (m3) =		0,175					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,16					
R + Pa (tf) =		2,60	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		12,47	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>4,79</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		0,91	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		3,54	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,88</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 22)</b>							
<b>Terreno sem coesao</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =	22						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	400	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,381618	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
<b>R (tf) =</b>	<b>4,80</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,5	(largura do bloco)					
h (m) =	0,7	(altura do bloco)					
H (m) =	1,55	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,20	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	6,65	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	2,75	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,08	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,42						
Volume do bloco (m3) =	0,175						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,16						
R + Pa (tf) =	4,99	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	12,47	(resistente)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>2,50</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>					
MT (tf m) =	1,75	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	3,54	(momento estabilizante)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>2,03</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 45)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =	45						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	400	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,765367	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
<b>R (tf) =</b>	<b>9,62</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,8	(largura do bloco)					
h (m) =	0,7	(altura do bloco)					
H (m) =	1,55	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,31	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	10,64	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	2,75	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,08	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,672						
Volume do bloco (m3) =	0,28						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,26						
R + Pa (tf) =	9,93	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	16,56	(resistente)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>1,67</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>					
MT (tf m) =	3,48	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	5,67	(momento estabilizante)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>1,63</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>					

Juiz de Fora-Bloco de Ancoragem(Curva 90 / TÊ)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	90						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	400	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	1,414214	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	17,77	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	1,6	(largura do bloco)					
h (m) =	0,7	(altura do bloco)					
H (m) =	1,55	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,63	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	21,28	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	2,75	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,08	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	1,344						
Volume do bloco (m3) =	0,56						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,51						
R + Pa (tf) =	18,40	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	27,46	(resistente)					
Resistente / Atuante =	1,5	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	6,44	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	11,33	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	1,76	(fator de segurança ao tombamento)					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 90)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		90					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		300	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		1,414214	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>10,00</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,6	(comprimento do bloco)				
L (m) =		1,2	(largura do bloco)				
h (m) =		0,6	(altura do bloco)				
H (m) =		1,35	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,36	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		12,11	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,82	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,05	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		1,0368					
Volume do bloco (m3) =		0,432					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,39					
R + Pa (tf) =		10,35	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		16,24	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>1,57</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		3,11	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		5,76	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>1,85</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				



<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva T)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		90					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		300	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		1	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>7,07</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,5	(comprimento do bloco)				
L (m) =		1,1	(largura do bloco)				
h (m) =		0,6	(altura do bloco)				
H (m) =		1,35	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,33	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		11,10	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,82	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,05	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,792					
Volume do bloco (m3) =		0,33					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,30					
R + Pa (tf) =		7,40	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		15,14	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>2,05</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		2,22	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		5,19	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>2,34</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 45)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	45						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	300	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,765367	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	5,41	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,7	(largura do bloco)					
h (m) =	0,6	(altura do bloco)					
H (m) =	1,35	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,21	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	7,06	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,82	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,05	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,50						
Volume do bloco (m3) =	0,21						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,19						
R + Pa (tf) =	5,62	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	11,00	(resistente)					
Resistente / Atuante =	1,96	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	1,69	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	3,30	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	1,96	(fator de segurança ao tombamento)					

Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 11)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	11						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	300	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,191692	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	1,35	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,5	(largura do bloco)					
h (m) =	0,6	(altura do bloco)					
H (m) =	1,35	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,15	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	5,05	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,82	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,05	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,36						
Volume do bloco (m3) =	0,15						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,14						
R + Pa (tf) =	1,50	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	8,92	(resistente)					
Resistente / Atuante =	5,93	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,45	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	2,36	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	5,23	(fator de segurança ao tombamento)					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 22)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		22					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		300	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		0,381618	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>2,70</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,5	(comprimento do bloco)				
L (m) =		0,5	(largura do bloco)				
h (m) =		0,6	(altura do bloco)				
H (m) =		1,35	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,15	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		5,05	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,82	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,05	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,36					
Volume do bloco (m3) =		0,15					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,14					
R + Pa (tf) =		2,85	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		8,92	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,13</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		0,85	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		2,36	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>2,76</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 90)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		90					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		200	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		1,414214	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>4,44</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,5	(comprimento do bloco)				
L (m) =		0,6	(largura do bloco)				
h (m) =		0,5	(altura do bloco)				
H (m) =		1,25	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,15	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		5,19	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,44	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,04	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,36					
Volume do bloco (m3) =		0,15					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,14					
R + Pa (tf) =		4,60	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		8,30	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>1,81</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		1,15	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		2,25	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>1,96</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva T)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		90					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		200	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		1	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>3,14</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,4	(comprimento do bloco)				
L (m) =		0,8	(largura do bloco)				
h (m) =		0,5	(altura do bloco)				
H (m) =		1,25	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,20	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		6,92	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,44	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,04	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,384					
Volume do bloco (m3) =		0,16					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,15					
R + Pa (tf) =		3,35	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		10,04	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,00</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		0,84	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		2,96	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,54</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				



Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 45)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	45						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	200	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,765367	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	2,40	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,4	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,5	(largura do bloco)					
h (m) =	0,5	(altura do bloco)					
H (m) =	1,25	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,13	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	4,33	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,44	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,24						
Volume do bloco (m3) =	0,1						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,09						
R + Pa (tf) =	2,53	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	7,39	(resistente)					
Resistente / Atuante =	2,92	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,63	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,85	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	2,92	(fator de segurança ao tombamento)					

Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 11)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	11						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	200	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,191692	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	0,60	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,4	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,5	(largura do bloco)					
h (m) =	0,5	(altura do bloco)					
H (m) =	1,25	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,13	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	4,33	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,44	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,24						
Volume do bloco (m3) =	0,1						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,09						
R + Pa (tf) =	0,73	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	7,39	(resistente)					
Resistente / Atuante =	10,12	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,18	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,85	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	10,15	(fator de segurança ao tombamento)					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 22)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		22					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		200	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		0,381618	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>1,20</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,4	(comprimento do bloco)				
L (m) =		0,5	(largura do bloco)				
h (m) =		0,5	(altura do bloco)				
H (m) =		1,25	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,13	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		4,33	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,44	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,04	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,24					
Volume do bloco (m3) =		0,1					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,09					
R + Pa (tf) =		1,33	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		7,39	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>5,57</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		0,33	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		1,85	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>5,58</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 90)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	90						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	150	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	1,414214	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	2,50	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,3	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,45	(largura do bloco)					
h (m) =	0,45	(altura do bloco)					
H (m) =	1,2	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,11	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	3,59	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,28	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,1458						
Volume do bloco (m3) =	0,06075						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,06						
R + Pa (tf) =	2,60	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	6,27	(resistente)					
Resistente / Atuante =	2,41	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,59	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,46	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	2,49	(fator de segurança ao tombamento)					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva T)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		90					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		150	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		1	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>1,77</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,3	(comprimento do bloco)				
L (m) =		0,45	(largura do bloco)				
h (m) =		0,45	(altura do bloco)				
H (m) =		1,2	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,11	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		3,59	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,28	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,04	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,1458					
Volume do bloco (m3) =		0,06075					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,06					
R + Pa (tf) =		1,87	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		6,27	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,35</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		0,42	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		1,46	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,46</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 45)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	45						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	150	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,765367	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	1,35	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,3	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,45	(largura do bloco)					
h (m) =	0,45	(altura do bloco)					
H (m) =	1,2	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,11	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	3,59	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,28	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,1458						
Volume do bloco (m3) =	0,06075						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,06						
R + Pa (tf) =	1,46	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	6,27	(resistente)					
Resistente / Atuante =	4,30	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,33	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,46	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	4,44	(fator de segurança ao tombamento)					



Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 11)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	11						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	150	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,191692	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	0,34	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,3	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,45	(largura do bloco)					
h (m) =	0,45	(altura do bloco)					
H (m) =	1,2	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,11	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	3,59	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,28	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,1458						
Volume do bloco (m3) =	0,06075						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,06						
R + Pa (tf) =	0,44	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	6,27	(resistente)					
Resistente / Atuante =	14,11	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,10	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,46	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	14,57	(fator de segurança ao tombamento)					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 22)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =	22						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	150	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,381618	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
<b>R (tf) =</b>	<b>0,67</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,3	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,45	(largura do bloco)					
h (m) =	0,45	(altura do bloco)					
H (m) =	1,2	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,11	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	3,59	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,28	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,1458						
Volume do bloco (m3) =	0,06075						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,06						
R + Pa (tf) =	0,78	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	6,27	(resistente)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>8,04</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>					
MT (tf m) =	0,18	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,46	(momento estabilizante)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>8,30</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva T)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		90					
Pk (mca) =		100	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		600	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		1	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>28,27</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,9	(comprimento do bloco)				
L (m) =		2,2	(largura do bloco)				
h (m) =		1,0	(altura do bloco)				
H (m) =		1,7	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		1,04	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		35,20	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		3,63	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,11	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		4,752					
Volume do bloco (m3) =		1,98					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		1,81					
R + Pa (tf) =		29,31	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		44,48	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>1,52</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		14,66	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		22,09	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>1,51</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 90)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	90						
Pk (mca) =	150	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	200	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	1,41	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	6,66	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,8	(largura do bloco)					
h (m) =	0,5	(altura do bloco)					
H (m) =	1,25	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,20	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	6,92	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,44	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,48						
Volume do bloco (m3) =	0,2						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,18						
R + Pa (tf) =	6,87	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	10,07	(resistente)					
Resistente / Atuante =	1,5	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	1,72	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	3,00	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	1,75	(fator de segurança ao tombamento)					

Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 45)							
Terreno sem coesao							
Ângulo da Curva (Graus) =	45						
Pk (mca) =	150	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	200	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,765367	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	3,61	(esforço resultante na curva)					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,4	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,5	(largura do bloco)					
h (m) =	0,5	(altura do bloco)					
H (m) =	1,25	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,13	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	4,33	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,44	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,24						
Volume do bloco (m3) =	0,1						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,09						
R + Pa (tf) =	3,73	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	7,39	(resistente)					
Resistente / Atuante =	1,98	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,93	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,85	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	1,98	(fator de segurança ao tombamento)					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 11)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =	11						
Pk (mca) =	150	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	200	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,191692	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
<b>R (tf) =</b>	<b>0,90</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,4	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,5	(largura do bloco)					
h (m) =	0,5	(altura do bloco)					
H (m) =	1,25	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,13	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	4,33	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	1,44	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,04	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,24						
Volume do bloco (m3) =	0,1						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,09						
R + Pa (tf) =	1,03	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	7,39	(resistente)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>7,17</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>					
MT (tf m) =	0,26	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	1,85	(momento estabilizante)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>7,18</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>					



<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 22)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =		22					
Pk (mca) =		150	(Pressão de trabalho)				
Ø(mm) =		200	(diâmetro nominal da tubulação)				
k =		0,381618	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)				
<b>R (tf) =</b>		<b>1,80</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>				
Teta =		45	(ângulo de atrito interno do solo)				
Ka =		0,17	(coeficiente de empuxo ativo)				
Kp =		5,83	(coeficiente de empuxo passivo)				
K0 =		0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)				
gama (tf/m3) =		1,9	(peso específico do solo)				
B (m) =		0,4	(comprimento do bloco)				
L (m) =		0,5	(largura do bloco)				
h (m) =		0,5	(altura do bloco)				
H (m) =		1,25	(profundidade do bloco)				
Pa (tf) =		0,13	(empuxo ativo do solo)				
Pp (tf) =		4,33	(empuxo passivo do solo)				
Pp 0 (tf) =		1,44	(resistência da cunha passiva)				
Pa 0 (tf) =		0,04	(resistência da cunha ativa)				
Peso do bloco (tf) =		0,24					
Volume do bloco (m3) =		0,1					
mi =		0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)				
Fat (tf) =		0,09					
R + Pa (tf) =		1,93	(Atuante)				
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =		7,39	(resistente)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,84</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>				
MT (tf m) =		0,48	(momento de tombamento)				
ME (tf m) =		1,85	(momento estabilizante)				
<b>Resistente / Atuante =</b>		<b>3,84</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>				

<b>Juiz de Fora - Bloco de Ancoragem (Curva 22)</b>							
<b>Terreno sem coesão</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =	22						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	400	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,381618	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
<b>R (tf) =</b>	<b>4,80</b>	<b>(esforço resultante na curva)</b>					
Teta =	45	(ângulo de atrito interno do solo)					
Ka =	0,17	(coeficiente de empuxo ativo)					
Kp =	5,83	(coeficiente de empuxo passivo)					
K0 =	0,40	(coeficiente de empuxo no repouso)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	0,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	0,5	(largura do bloco)					
h (m) =	0,7	(altura do bloco)					
H (m) =	1,45	(profundidade do bloco)					
Pa (tf) =	0,17	(empuxo ativo do solo)					
Pp (tf) =	5,82	(empuxo passivo do solo)					
Pp 0 (tf) =	2,25	(resistência da cunha passiva)					
Pa 0 (tf) =	0,07	(resistência da cunha ativa)					
Peso do bloco (tf) =	0,42						
Volume do bloco (m3) =	0,175						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	0,16						
R + Pa (tf) =	4,97	(Atuante)					
2*Pa 0*tan(teta)+Pp+2*Pp 0*tan(teta) + Fat =	10,61	(resistente)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>2,14</b>	<b>(fator de segurança ao deslizamento)</b>					
MT (tf m) =	1,74	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	2,92	(momento estabilizante)					
<b>Resistente / Atuante =</b>	<b>1,68</b>	<b>(fator de segurança ao tombamento)</b>					

<b>Juiz de Fora - Bloco de Apoio (Curva Vertical 22)</b>							
<b>Terreno sem coesao</b>							
Ângulo da Curva (Graus) =	22						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	300	(diâmetro nominal da tubulação)					
k =	0,381618	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R (tf) =	2,70	(esforço resultante na curva)					
Rx (tf) =	0,51	(componente horizontal)					
Ry (tf) =	2,65	(componente vertical)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	1,5	(comprimento do bloco)					
L (m) =	1,2	(largura do bloco)					
h (m) =	0,2	(altura do bloco)					
Peso do bloco (tf) =	0,864						
Volume do bloco (m3) =	0,36						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	2,62						
Rx (tf) =	0,51	(Atuante)					
Fat =	2,62	(resistente)					
Resistente / Atuante =	5,08	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	0,10	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	0,65	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	6,29	(fator de segurança ao tombamento)					
N(tf)=	3,51	(peso proprio do bloco + Ry)					
M(tf m) =	0,10	(momento devido ao esforço na tubulação)					
A (m2) =	1,8						
W (m3) =	0,45						
Sigma max (tf/m2) =	2,18						
Sigma max (kgf/cm2) =	0,22						
Sigma adm (kgf/cm2) =	1,33						

<b>Juiz de Fora - Bloco (Curva Vertical 22 e 45)</b>							
<b>Terreno sem coesao</b>							
Ângulo da Curva 1 (Graus) =	22						
Ângulo da Curva 2 (Graus) =	45						
Pk (mca) =	100	(Pressão de trabalho)					
Ø(mm) =	300	(diâmetro nominal da tubulação)					
k1 =	0,382	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R1 (tf) =	2,70	(esforço resultante na curva)					
Rx1 (tf) =	0,51	(componente horizontal)					
Ry1 (tf) =	2,65	(componente vertical)					
k2 =	0,77	(coeficiente que depende da geometria da tubulação)					
R2 (tf) =	5,41	(esforço resultante na curva)					
Rx2 (tf) =	2,07	(componente horizontal)					
Ry2 (tf) =	5,00	(componente vertical)					
gama (tf/m3) =	1,9	(peso específico do solo)					
B (m) =	1,65	(comprimento do bloco)					
L (m) =	1,2	(largura do bloco)					
h (m) =	0,6	(altura média do bloco)					
Peso do bloco (tf) =	2,85						
Volume do bloco (m3) =	1,19						
mi =	0,38	(coeficiente de atrito entre o fundo do bloco e o terreno)					
Fat (tf) =	22,88						
Rx (tf) =	2,59	(Atuante)					
Fat =	22,88	(resistente)					
Resistente / Atuante =	44,46	(fator de segurança ao deslizamento)					
MT (tf m) =	1,55	(momento de tombamento)					
ME (tf m) =	2,35	(momento estabilizante)					
Resistente / Atuante =	1,52	(fator de segurança ao tombamento)					
N(tf)=	10,50	(peso proprio do bloco + Ry)					
M(tf m) =	1,55	(momento devido ao esforço na tubulação)					
A (m2) =	1,98						
W (m3) =	0,54						
Sigma max (tf/m2) =	8,15						
Sigma max (kgf/cm2) =	0,82						
Sigma adm (kgf/cm2) =	1,33						