

Assunto: Fwd: Proposta ALPHA

De: FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br>

Data: 05/09/2024, 10:07

Para: VENDAS05@REDESANEAMENTO.COM.BR

CC: Viviane de Oliveira Lelis - DERH <vlelis@cesama.com.br>

Bom dia!

Recebemos em 02/09 as válvulas DN 600mm solicitadas na Ordem de Compra nº 14851, nesta data as mesmas passaram por análise técnica (engenharia e responsáveis pela instalação dos equipamentos) e de pronto já foi informado que as peças não possuem marcação que

identifique o fabricante, são recondicionadas, receberam nova pintura, folga nos redutores, ... e não estão em conformidade com a especificação.

4.4 VALVULA AWWA FLANGE BORBOLETA C/ ACION.MANUAL DN 600 PN10

122713- 018.218.0006-0

Descrição do Item

VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN Ø600MM, PN 10. PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA AWWA C-504, CLASSE 150B, DISCO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CL 42012, EIXO TIPO CONCÊNTRICO OU BI EXCÊNTRICO, SEDE DE VEDAÇÃO DO CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A-240 TIPO 304, JUNTA DE VEDAÇÃO AUTOMÁTICA DE 360° EM BORRACHA SINTÉTICA (BUNA-N) OU EPDM, INTEIRIÇA SEM FUROS E EMENDAS, FIXADA AO DISCO POR ANEL DE APERTO EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A-240 TIPO 304 E PARAFUSOS EMBUTIDOS TIPO ALLEN EM AÇO INOXIDÁVEL. EIXOS EM AÇO INOXIDÁVEL ASTM A276 TIPO 304, MANCAIS DO CORPO COM BUCHA EM TEFLON COM BRONZE. FIXAÇÃO DOS SEMIEIXOS À BORBOLETA FEITA POR MEIO DE PINOS ELÁSTICOS. O EIXO DE ACIONAMENTO COM VEDAÇÃO ATRAVÉS DE GAXETA. REVESTIDOS INTERNA E EXTERNAMENTE COM PRIMER EPÓXI DE ALTA ESPESSURA BI COMPONENTE, ACABAMENTO FOSCO RAL 5005, ESPESSURA MÍNIMA TOTAL DE PELÍCULA SECA DE 150 µM. MARCAÇÃO NO CORPO DA VÁLVULA EM RELEVO: DN; PN; TIPO DE FERRO FUNDIDO; MARCA DO FABRICANTE. FURAÇÃO DE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10. ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE CAIXA DE REDUÇÃO COM VOLANTE


Quantidade: 4

Unidade: peça

Desta forma, sendo a CESAMA órgão público e cuja aquisição dos materiais visam a prestação de serviços ao município em importante obra em adutora de água e abastecimento, as peças não poderão ser utilizadas sob risco de não atenderem à sua finalidade com

qualidade, sob risco de retrabalho e novos gastos principalmente quanto a vedação das mesmas e serão recusadas.


Abaixo seguem algumas imagens das peças.

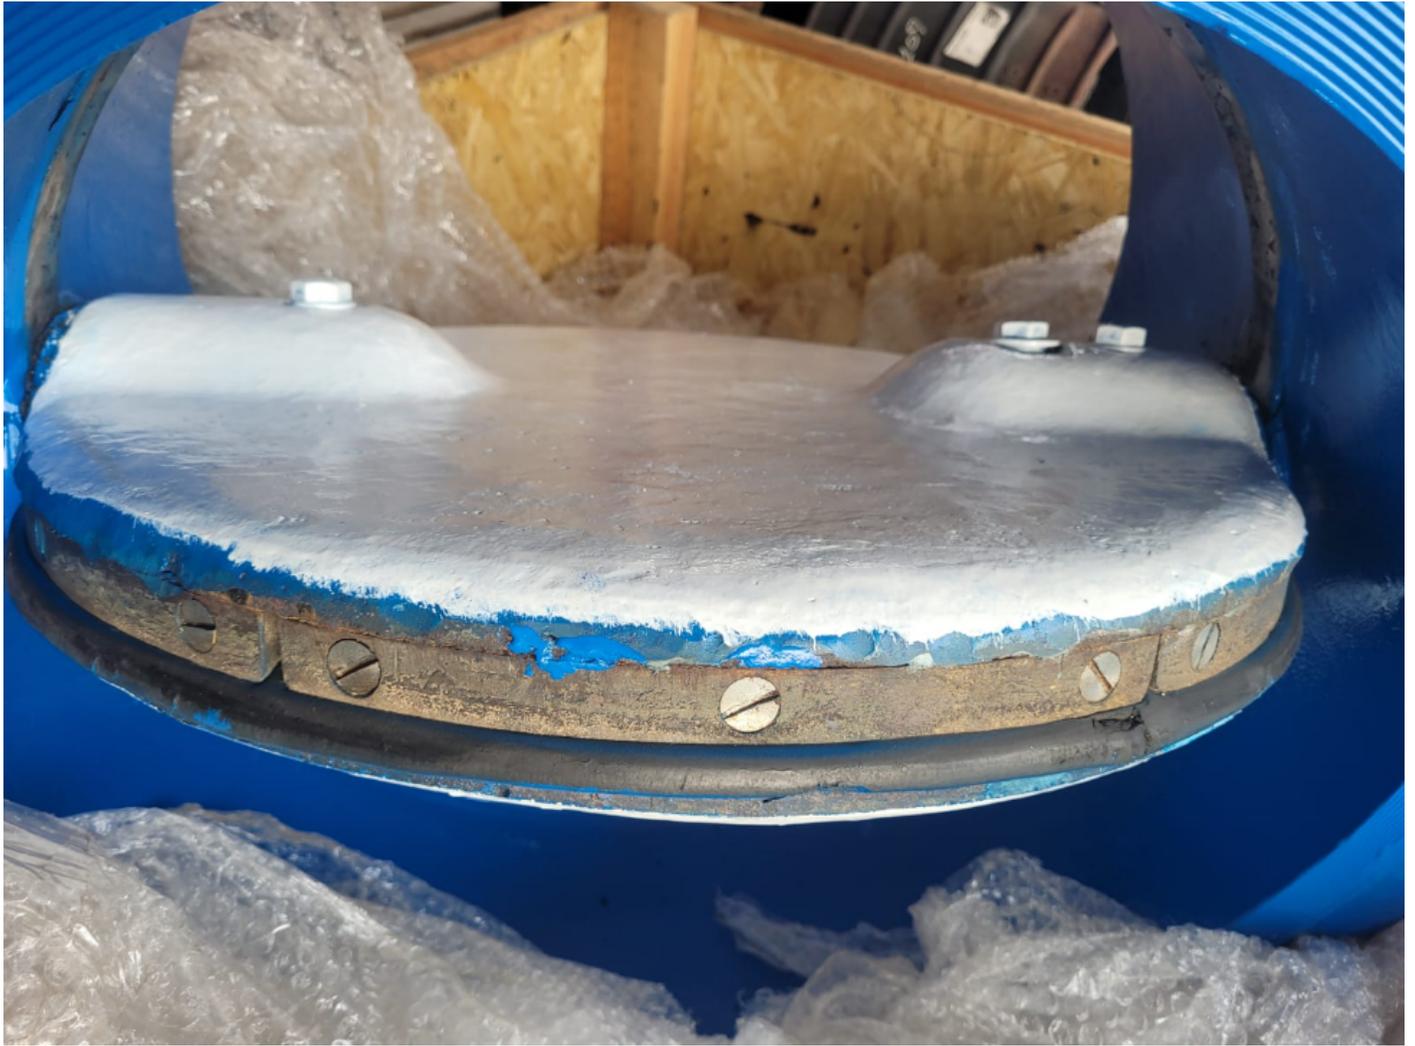







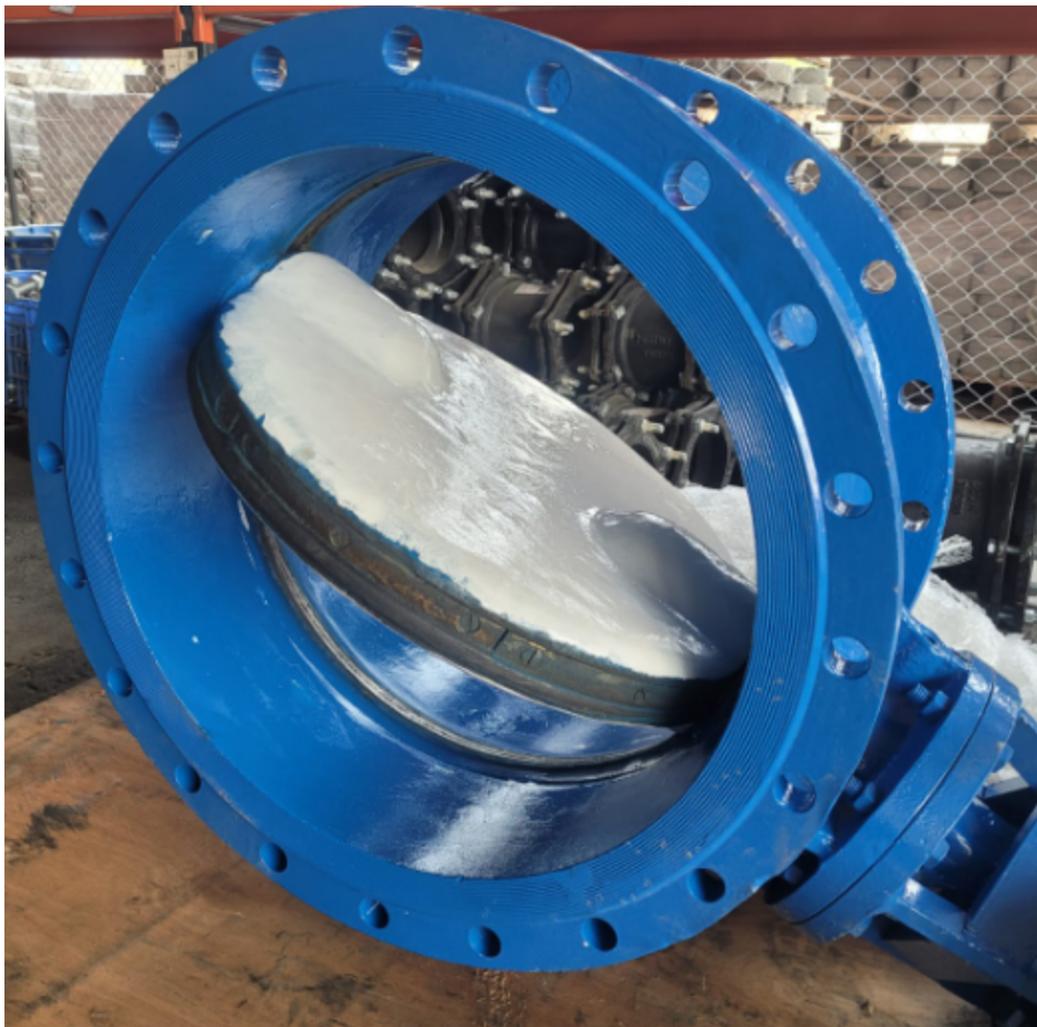

Atenciosamente,

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe de Departamento
Departamento de Suprimentos (DESU)
(32) 3692-9326 / (32) 98420-5443
CNPJ - 21.572.243/0001-74



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Proposta ALPHA

Data:Thu, 5 Sep 2024 08:59:26 -0300

De:Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Para:Fabiana Mesquita - DESU <fmesquita@cesama.com.br>

--

Viviane de Oliveira Lelis
Coordenadora
Coordenação de Compras e Cadastro de Materiais
Departamento de Suprimentos (DESU)
(032)3692-9331



— Anexos: —

Proposta Assinada.pdf

373KB



Belo Horizonte, 9 de setembro de 2024.

À Companhia de Saneamento Municipal de Juiz de Fora – CESAMA

Referente à aquisição por dispensa, Notas fiscais 1237 e 1238

PRORROGAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ENTREGUES EM 02/09/2024

Prezados Senhores,

A empresa ALPHA SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA, manifesta, por seu representante legal, enorme consternação pelo envio das VÁLVULAS BORBOLETA, nas condições em que foram entregues.

Trabalhamos com diversos fabricantes, já que a ALPHA é uma revenda, e fomos, surpreendidos, por um fornecedor, de algum tempo, com o envio de peças em total desconformidade com o que foi solicitado. Adquirimos válvulas NOVAS, e não coadunamos com tal situação.

Cientes da responsabilidade que envolve a revenda, ademais, nosso respeito por nossos clientes, providenciaremos a substituição o quanto antes.

Todavia, por tratar-se de peças de grande diâmetro, encontramos alguma dificuldade no atendimento imediato desse fornecimento.

Conseguiremos entregar as válvulas, conforme termo de referência, de 30 a 45 dias.

Para não prejudicar ainda mais o andamento da obra, sugerimos o envio TUBOS FLANGEADOS DN 600 com o mesmo L das válvulas, que posteriormente, poderão ser substituídos, quando da entrega destas.

Mais uma vez, reafirmamos nosso total interesse em atender à CESAMA, e solicitamos deferimento do prazo.

Estamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

**ALPHA SOLUCOES
EM SANEAMENTO
LTDA:45249664000
127**

Assinado digitalmente por ALPHA SOLUCOES
EM SANEAMENTO LTDA:45249664000127
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Belo
Horizonte, OU=AC INFOCO DIGITAL v5, OU=
31340890000104, OU=Presencial, OU=
Certificado PJ A3, CN=ALPHA SOLUCOES EM
SANEAMENTO LTDA:45249664000127
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.09.09 11:52:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

31 9506.6009 | 31 3582-9084 alphasaneamento@gmail.com

Av. Bernarda Silvestre, 230 , Rio Branco - Belo Horizonte\MG, 31535-200

ALPHA SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA 45.249.664/0001-27 / Inscrição Estadual:004267084.00-86



Assunto: Fwd: Fwd: Retorno de Oficio - ALPHA SANEAMENTO

De: FABIANA MESQUITA - CESAMA <fmesquita@cesama.com.br>

Data: 11/09/2024, 15:50

Para: ALPHA SANEAMENTO <alphasaneamento@gmail.com>

CC: Julio Walter Sanabio Freesz - GEDE <jsanabio@cesama.com.br>, Rogéria <rogeria@cesama.com.br>, Viviane de Oliveira Lelis - DERH <vlelis@cesama.com.br>

Prezados, boa tarde!

Sobre o ofício em retorno às informações da CESAMA quanto ao não atendimento das válvulas DN 600mm, informo que devido a obra já em andamento e a aquisição via dispensa emergencial justamente priorizando o prazo de entrega é que optamos por emitir a NF de devolução, que será enviada a seguir e encerrar o fornecimento da OC 14851 sem aguardar a reposição (30-45 dias) pois há no mercado opções com estoque/envio imediato.

Atenciosamente,

Fabiana Vicente de Mesquita
Chefe de Departamento
Departamento de Suprimentos (DESU)
(32) 3692-9326 / (32) 98420-5443
CNPJ - 21.572.243/0001-74



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Fwd: Retorno de Oficio - ALPHA SANEAMENTO

Data:Mon, 9 Sep 2024 12:04:03 -0300

De:Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Para:Fabiana Mesquita - DESU <fmesquita@cesama.com.br>

Bom dia!

Segue retorno da ALPHA SANEAMENTO para apreciação.

At.te,

Viviane de Oliveira Lelis
Coordenadora
Coordenação de Compras e Cadastro de Materiais
Departamento de Suprimentos (DESU)
(032)3692-9331



----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Retorno de Oficio

Data:Mon, 9 Sep 2024 11:54:54 -0300

De:ALPHA SANEAMENTO <alphasaneamento@gmail.com>

Para:Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>, comercial@redesaneamento.com.br,
Fabiana <fabiana@redesaneamento.com.br>

Boa tarde

Segue retorno do ofício ,

Aguardamos retorno para que possamos prosseguir,

Desde já agradecemos

— Anexos: —

CESAMA DISPENSA DE LICITAÇÃO (1).pdf

82,5KB