




LOCAÇÃO
PLANTA
ESC.: 1:100

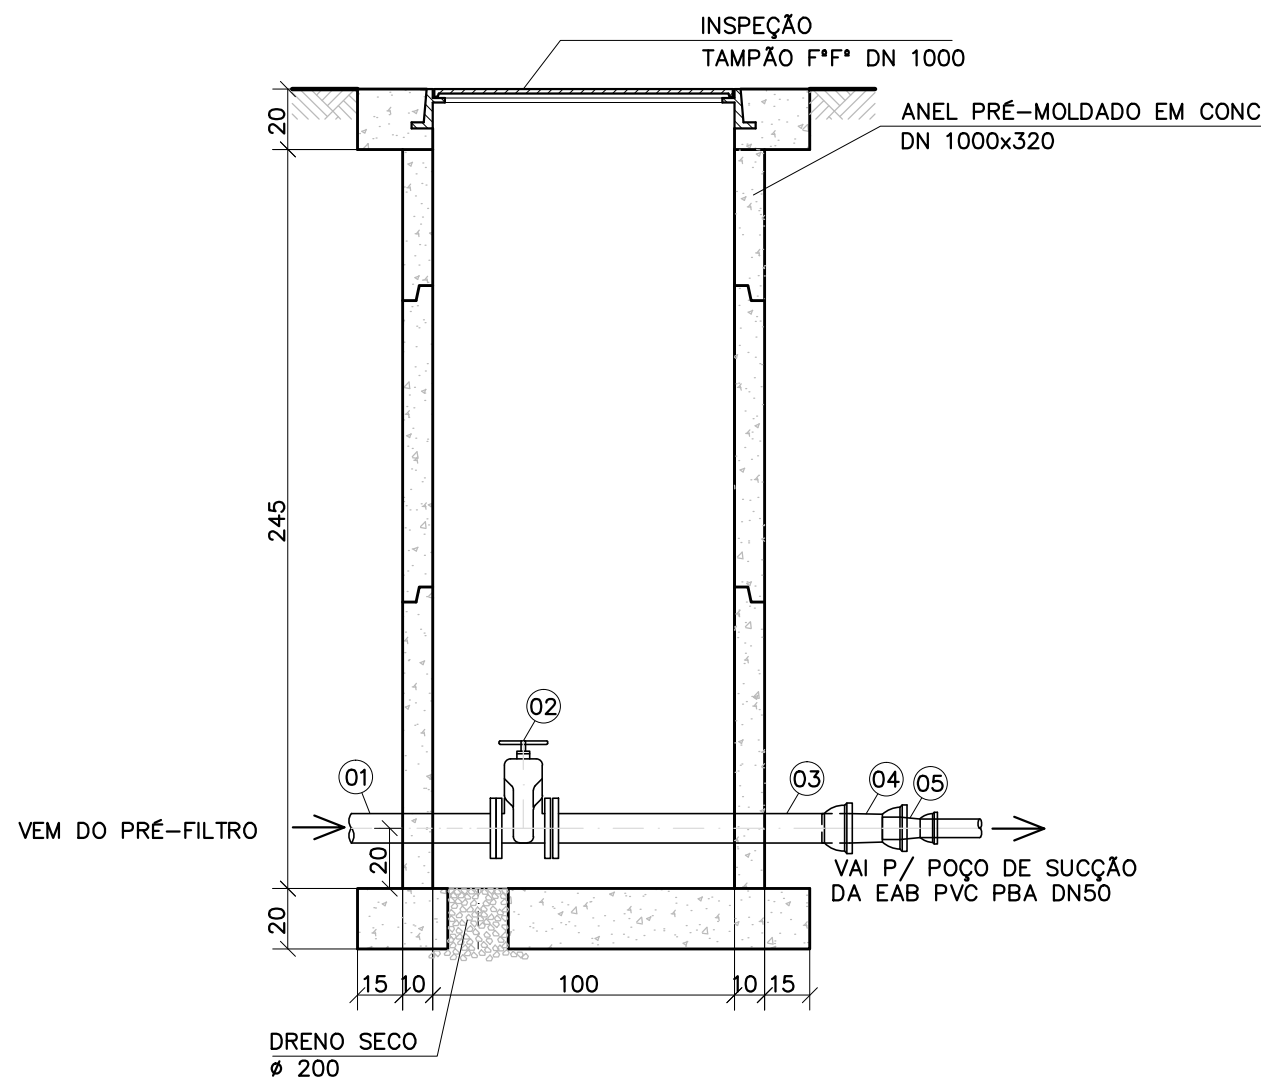

CAPTAÇÃO 02
CORTE A-A
ESC.: 1:25

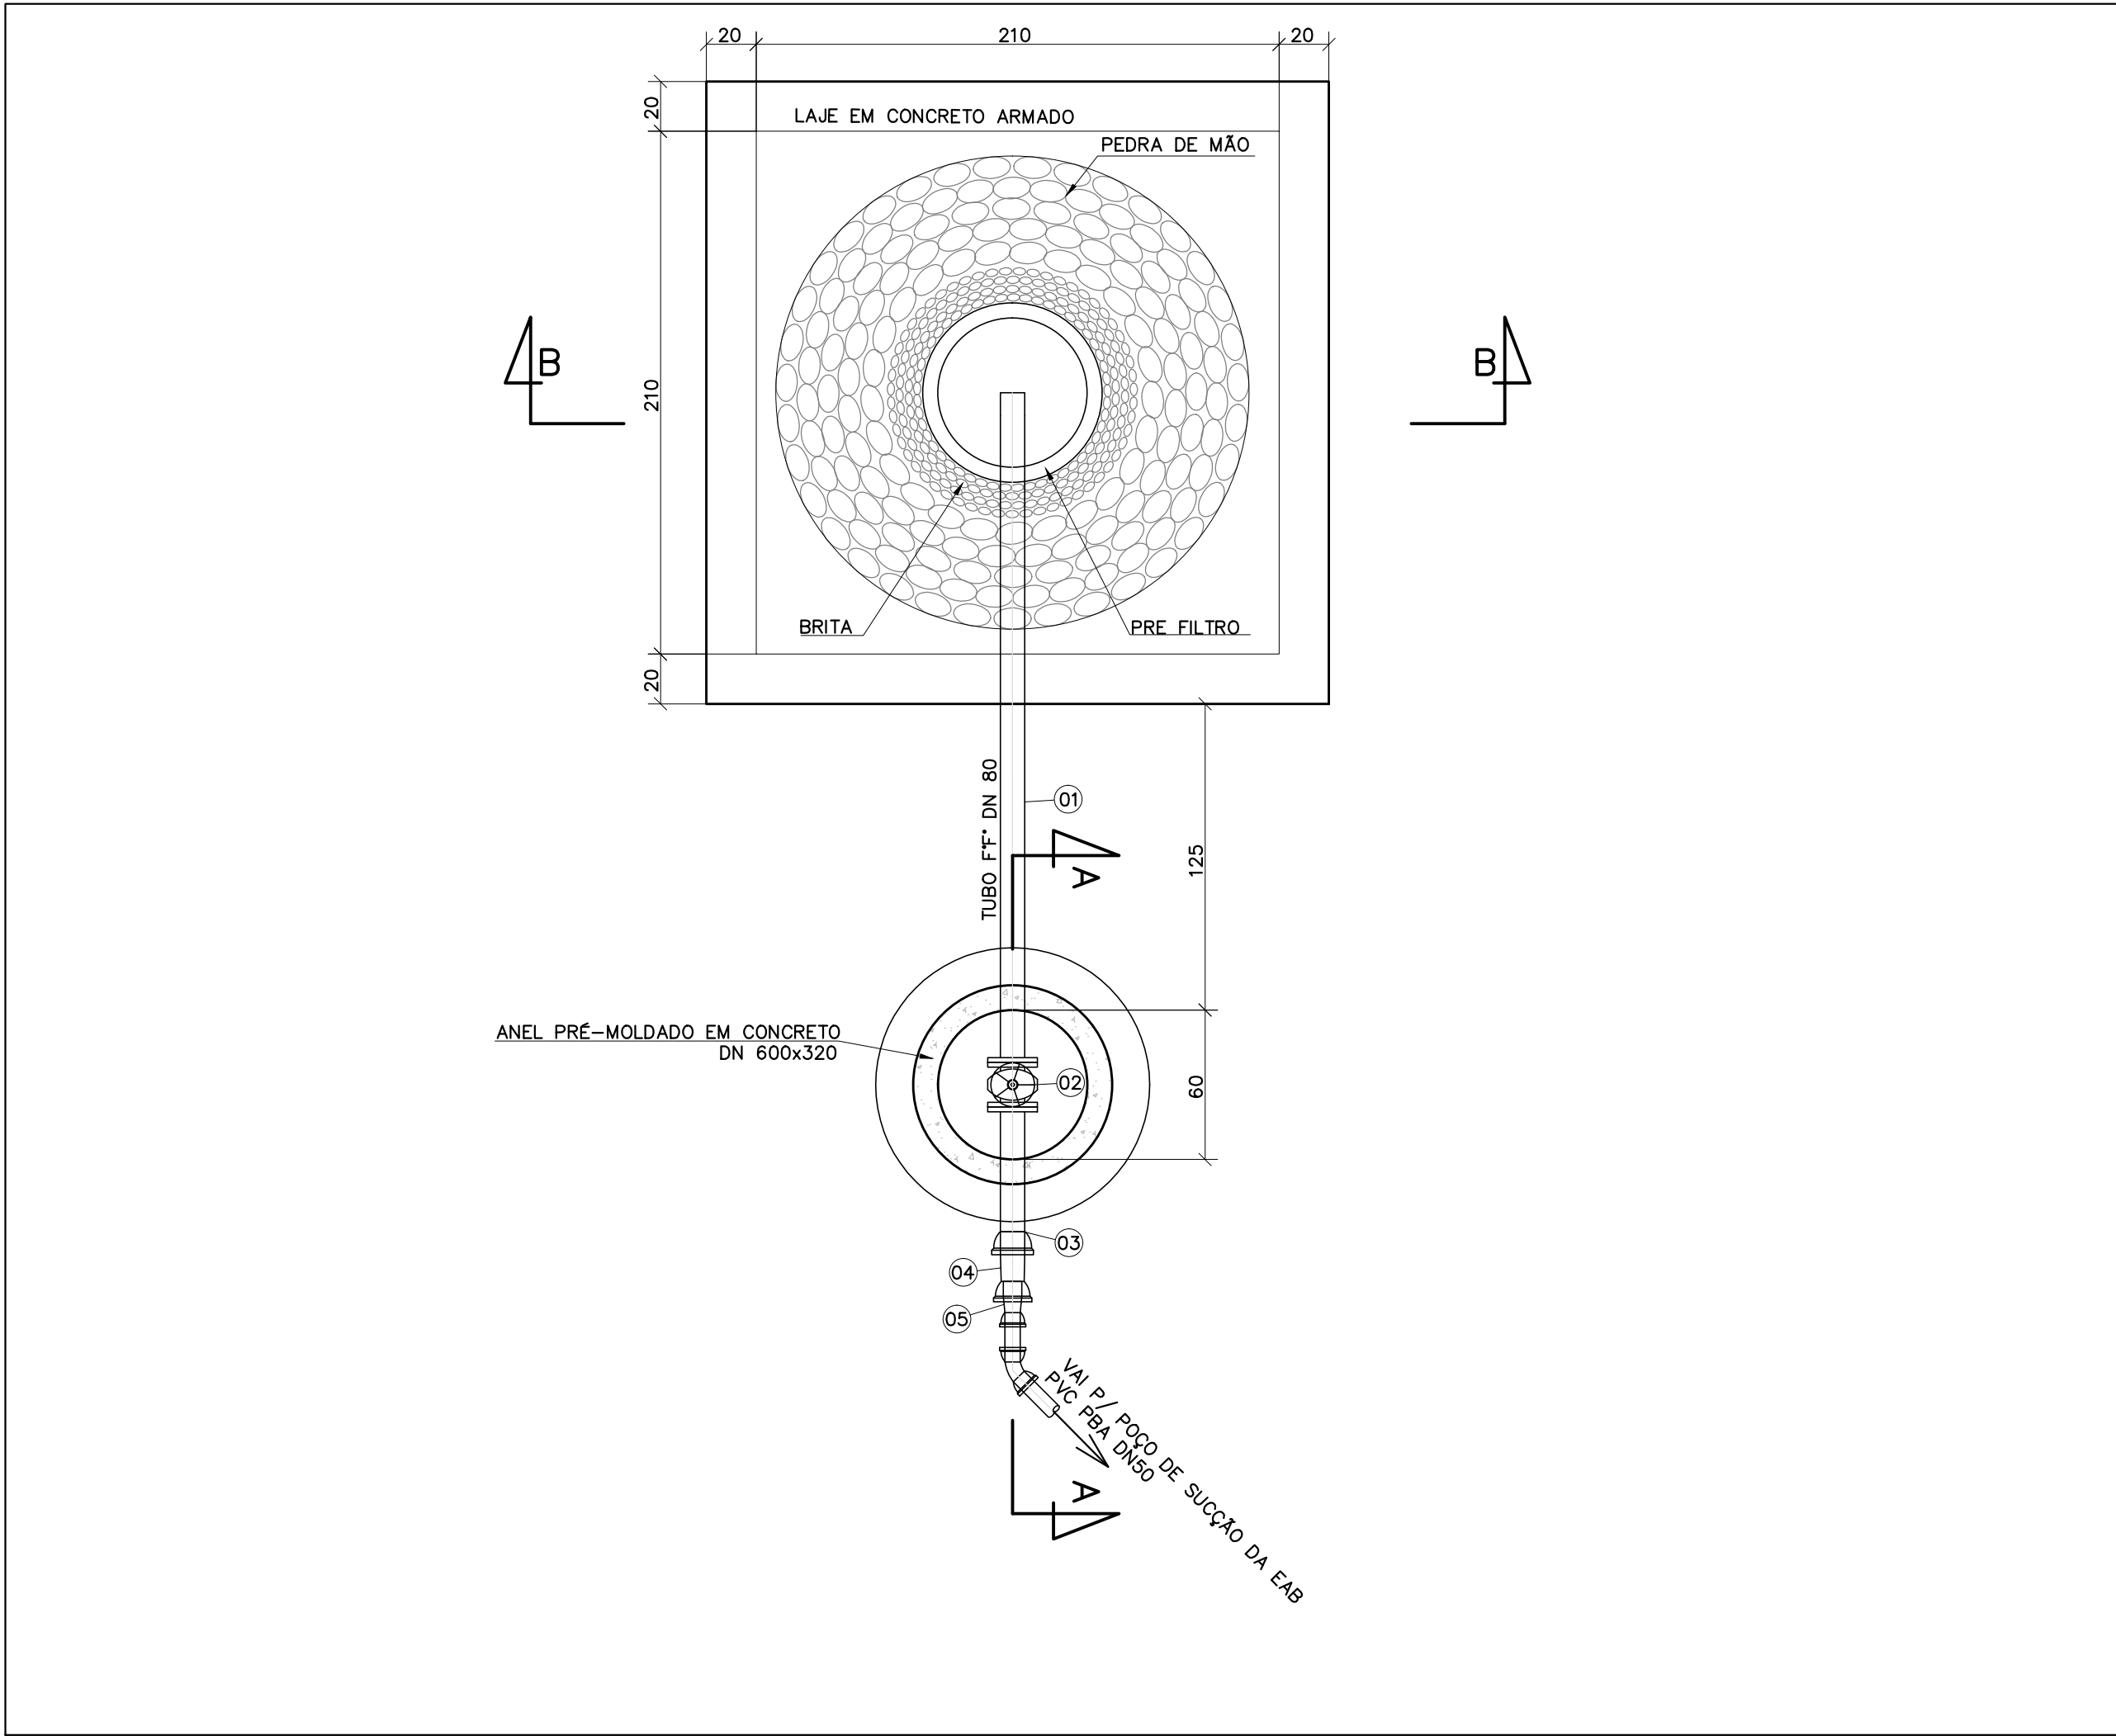

CAPTAÇÃO 02
PLANTA
ESC.: 1:25

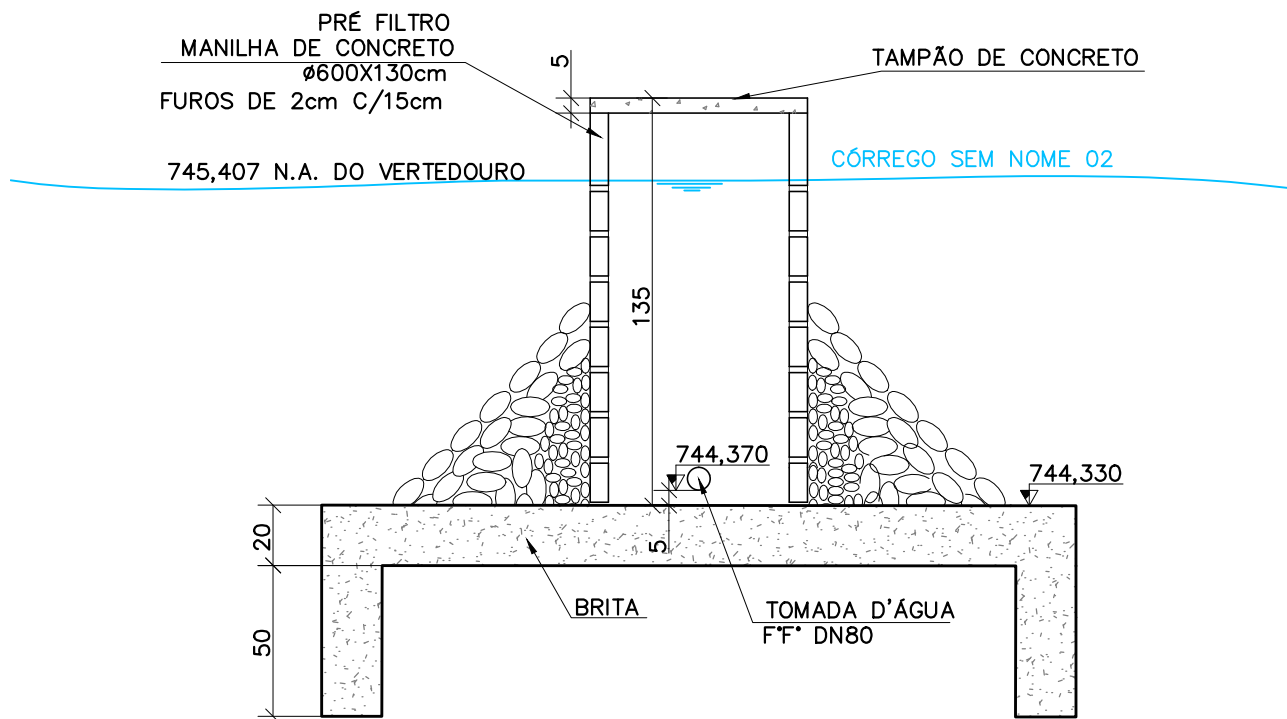

CAPTAÇÃO 02
CORTE B-B
ESC.: 1:25

RELAÇÃO DE MATERIAL – TOMADA D'ÁGUA				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	DN	QUANT	UNID
01	TUBO FF" FP L=2,70m	80	01	pç
02	REGISTRO CHATO FF" FLAGEADO E COM VOLANTE PN10	80	01	pç
03	TUBO FF" FLANGE BOLSA PN10 L=0,90m	80	01	pç
04	ADAPTADOR PVC BSA PBA x PTA FF"	80x75	01	pç
05	REDUÇÃO PONTA BOLSA PVC PBA	75x50	01	pç

c				
b				
a				
	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.
ALTERAÇÕES				

NOTAS:
1 – DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVACOES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBULAÇÕES EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.

OTTAWA ENGENHARIA	
ASS.: RT NOME: CARLOS MAURO NOTAS GONÇALVES	CREA: 49.318/D
PROJ.: OLAVO NETO	APROV.: HUDSON ROCHA
DES.: GILDÁCIO CHAGAS	DATA: NOVEMBRO/2014



**COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
JUIZ DE FORA - MG**

S.A.A. – PENIDO
CAPTAÇÃO 02
PLANTAS, CORTES E RM

ESCALA:	INDICADAS	A1
Nº		
FOLHA	02	DE 23
ARO.		